

C5001-21

C5000 シリーズ 1RU システムフレーム

取扱説明書

Ver 1.04

**COSMIC**  
株式会社コスミックエンジニアリング

# はじめにお読みください

## ご使用上の注意

正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みください。

お読みになった後は、必ず装置の近くの見やすいところに大切に保管してください。

## 絵表示について

この取扱説明書および製品への表示では、製品を安全に正しくお使いいただき、お客様や他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するために、いろいろな絵表示をしています。その表示と意味は次のようになっています。内容をよく理解してから本文をお読みください。



### 警告

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を表しています。



### 注意

この表示内容が無視して誤った取り扱いをすると、人が損害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を表しています。



左の記号は注意（危険・警告を含む）を促す内容があることを告げるものです。図の中に具体的な注意内容が描かれています。



左の記号は禁止の行為であることを告げるものです。図の中や近傍に具体的な禁止内容が描かれています。



左の記号は行為を強制したり指示する内容を告げるものです。図の中に具体的な指示内容が描かれています。

万一、製品の不具合や停電などの外的要因で映像や音声の品質に障害を与えた場合でも、本製品の修理以外の責はご容赦願います。

**警告****■ 万一異常が発生したらそのまま使用しない**

煙が出ている、変なにおいがする、異常な音がする。  
このような時はすぐに電源を切り、電源プラグをコンセントから抜いたあと、  
本製品を設置した業者またはメーカーに修理を依頼してください。

**■ お客様による修理はしない**

お客様による修理は危険ですので、絶対におやめください。

**■ 不安定な場所に置かない**

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。  
落ちたり倒れたりして、けがの原因となることがあります。

**■ 内部に異物を入れない**

通風口などから内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、  
落とし込んだりしないでください。火災・感電・故障の原因となります。  
万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを  
コンセントから抜いてください。

**■ 本体フレーム等の天板等を外したり、改造をしない**

内部には電圧の高い部分がありますので、触ると感電の原因となります。  
機器を改造しないでください。火災・感電の原因となります。

**■ ご使用は正しい電源電圧で**

表示された電源電圧以外の電圧で使用しないでください。  
火災・感電・故障の原因になります。

**■ 雷が鳴り出したら電源プラグには触れない**

火災・感電の原因になります。

**■ 電源プラグはコンセントの奥まで確実に差し込む**

ショートや発熱により、火災・感電の原因となります。

**■ 電源ケーブルを傷つけない**

電源ケーブルを加工しない。無理に曲げたり、ねじったり、引っ張ったりしない。  
電源ケーブルの上に機器本体や重いものを載せない。  
電源ケーブルを熱器具に近づけない。火災・感電の原因となります。

**■ 機器の上に水や薬品等が入った容器を置かない**

こぼれたり、中に入った場合、火災・感電・故障の原因となります。

**■ 機器の上に小さな金属物を置かない**

万一内部に異物が入った場合は、まず本体の電源を切り、電源プラグを本体  
から抜いてください。火災・感電・故障の原因となります。



 **注意****■ 電源プラグを抜くときは**

電源プラグを抜くときは電源ケーブルを引っ張らずに必ずプラグをもって抜いてください。ケーブルが傷つき、火災・感電の原因となります。

**■ 濡れた手で電源プラグを抜き差ししない**

感電の原因となることがあります。

**■ 次のような場所には置かない**

火災・感電の原因となります。  
湿気やほこりの多いところ、直射日光の当たるところや暖房器具の近くなど  
高温になるところ、油煙や湯気の当たるところ、水滴の発生しやすいところ。

**■ 通風孔をふさがない**

本体には内部の温度上昇を防ぐための通風孔が開けてありますので、次のような使い方はしないでください。内部に熱がこもり、火災の原因となります。  
あお向け、横倒、逆さまにする。風通しの悪い狭い場所に押し込む。

**■ 重いものを載せない**

機器の上に重いものや本体からはみ出る大きなものを置かないでください。  
バランスがくずれて倒れたり、落下して、けがの原因となります。

**■ 機器の接続は説明書をよく読んでから接続する**

本体の電源を切り、各々の機器の取扱説明書に従って接続してください。  
指定以外のケーブルを使用したり延長したりすると発熱し、火災・やけどの原因となります。

**■ 長時間使用しないときは電源プラグを抜く**

安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。  
火災の原因となることがあります。

**■ お手入れをする時は電源プラグを抜く**

安全のため電源プラグをコンセントから抜いてください。  
感電の原因となることがあります。



仕様および外観は改良のため、予告無く変更することがあります。  
本機を使用できるのは日本国内のみで、海外では使用できません。  
海外仕様、DC入力仕様については弊社営業までお問い合わせ下さい。

## 目 次

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 表紙.....                                                  | 1  |
| はじめにお読みください.....                                         | 2  |
| 目次.....                                                  | 5  |
| 1. 概要.....                                               | 9  |
| 2. 構成.....                                               | 9  |
| 3. 機能.....                                               | 9  |
| 4. ブロック図.....                                            | 10 |
| 5. 操作説明.....                                             | 11 |
| 5-1. 電源の投入と切断.....                                       | 11 |
| 5-2. 各部の名称.....                                          | 11 |
| 5-2-1. フロント部.....                                        | 11 |
| 5-2-2. リアパネル.....                                        | 13 |
| 6. 据付方法.....                                             | 14 |
| 6-1. ラックへの取付方法.....                                      | 14 |
| 6-2. 接続.....                                             | 14 |
| 6-2-1. 電源ケーブルの接続.....                                    | 14 |
| 6-2-2. リファレンス入力の接続.....                                  | 14 |
| 6-2-3. LTC 入力の接続.....                                    | 14 |
| 6-2-4. LAN の接続.....                                      | 14 |
| 7. SNMP 設定.....                                          | 15 |
| 7-1. 接続.....                                             | 15 |
| 7-2. SNMP マネージャーの取得.....                                 | 15 |
| 8. SNMP 設定情報.....                                        | 16 |
| 9. IP アドレス設定方法.....                                      | 26 |
| 9-1. TWSNMP による IP アドレスの設定手順.....                        | 27 |
| 9-1-1. 設定 PC の IP アドレスの設定.....                           | 27 |
| 9-1-2. TWSNMP の設定.....                                   | 27 |
| 9-1-3. NextIpAddress、NextSubnetMask、NextGateway の設定..... | 28 |
| 9-1-4. 設定値の確認.....                                       | 32 |
| 10. WebControl.....                                      | 33 |
| 10-1. C5001 Built-In Controller (Controller).....        | 33 |
| 10-1-1. コントローラー情報.....                                   | 34 |
| 10-1-1-1. モードスイッチ.....                                   | 34 |
| 10-1-1-2. CPU 温度.....                                    | 34 |
| 10-1-1-3. 内部電圧 (+12V).....                               | 34 |
| 10-1-1-4. CPU 温度 高温アラーム.....                             | 34 |

|                                                                               |    |
|-------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10-1-2. 搭載モジュール .....                                                         | 34 |
| 10-1-2-1. スロット 1~6 .....                                                      | 34 |
| 10-1-2-2. 電源/FAN ユニット A(左)、電源/FAN ユニット B(右)、内蔵コントローラー .....                   | 34 |
| 10-1-3. ネットワーク設定 .....                                                        | 35 |
| 10-1-3-1. 現在の MAC アドレス、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、専用アプリ通信用ポート .....          | 35 |
| 10-1-3-2. 現在のコミュニティ名、MIB-2 SysName、MIB-2 SysContact、MIB-2 SysLocation .....   | 35 |
| 10-1-3-3. 現在の Trap 送信先アドレス 1~6 .....                                          | 35 |
| 10-1-3-4. 再起動後の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、専用アプリ通信用ポート .....                 | 35 |
| 10-1-3-5. 再起動後のコミュニティ名、MIB-2 SysName、MIB-2 SysContact、MIB-2 SysLocation ..... | 35 |
| 10-1-3-6. 再起動後の Trap 送信先アドレス 1~6 .....                                        | 35 |
| 10-1-4. DNS 設定 .....                                                          | 36 |
| 10-1-4-1. プライマリ・サーバー・IP アドレス、セカンダリ・サーバー・IP アドレス .....                         | 36 |
| 10-1-5. 時計設定 .....                                                            | 36 |
| 10-1-5-1. Frame に手動時刻反映 .....                                                 | 36 |
| 10-1-5-2. NTP 機能 .....                                                        | 36 |
| 10-1-5-3. NTP サーバー名/アドレス 1~2 .....                                            | 36 |
| 10-1-5-4. NTP アクセス間隔(秒) .....                                                 | 36 |
| 10-1-5-5. NTP 稼働状況 .....                                                      | 36 |
| 10-1-5-6. NTP エラー .....                                                       | 36 |
| 10-1-5-7. NTP Trap 設定 .....                                                   | 36 |
| 10-1-5-8. NTP 最新受信時刻 .....                                                    | 36 |
| 10-1-5-9. 手動時刻 年、月、日、時、分、秒 .....                                              | 36 |
| 10-1-6. メール設定 .....                                                           | 37 |
| 10-1-6-1. メール機能 .....                                                         | 37 |
| 10-1-6-2. メールサーバー名/アドレス、SMTP ポート .....                                        | 37 |
| 10-1-6-3. メール送信間隔 .....                                                       | 37 |
| 10-1-6-4. アカウント名、パスワード .....                                                  | 37 |
| 10-1-6-5. 宛先アドレス 1~5 .....                                                    | 37 |
| 10-1-6-6. 送信者アドレス .....                                                       | 37 |
| 10-1-6-7. 返信先アドレス .....                                                       | 37 |
| 10-1-6-8. 件名、本文 .....                                                         | 37 |
| 10-1-6-9. メール初期値設定 .....                                                      | 37 |
| 10-1-6-10. Trap 設定 .....                                                      | 37 |
| 10-1-7. 再起動設定 .....                                                           | 38 |
| 10-1-7-1. 再起動を許可 .....                                                        | 38 |
| 10-1-7-2. コントローラーの再起動 .....                                                   | 38 |
| 10-1-8. 各種設定 .....                                                            | 38 |
| 10-1-8-1. アラーム設定@CPU 温度高温アラーム .....                                           | 38 |
| 10-1-8-2. トラップ設定@CPU 温度高温アラーム .....                                           | 38 |
| 10-1-8-3. CPU 温度高温アラーム閾値(℃) .....                                             | 38 |

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 10-1-8-4. 初期設定に戻す .....                             | 38 |
| 10-1-9. ログ設定 .....                                  | 38 |
| 10-1-9-2. ログ更新時刻 .....                              | 39 |
| 10-1-9-3. SD カード状態 .....                            | 39 |
| 10-1-9-4. SD カードエラー traps 設定 .....                  | 39 |
| 10-1-9-5. ログファイル初期化 .....                           | 39 |
| 10-1-9-6. ログ取得 .....                                | 40 |
| 10-1-10. 製品情報 .....                                 | 41 |
| 10-1-10-1. 製品 ID .....                              | 41 |
| 10-1-10-2. 製品概要 .....                               | 41 |
| 10-1-10-3. Firmware バージョン、Hardware バージョン .....      | 41 |
| 10-1-10-4. シリアル番号 .....                             | 41 |
| 10-1-10-5. 別名 .....                                 | 41 |
| 10-2. PSU5001 (PWR-A、PWR-B) .....                   | 42 |
| 10-2-1. ステータス .....                                 | 42 |
| 10-2-1-1. 電源出力 .....                                | 42 |
| 10-2-1-2. 電源 FAN .....                              | 42 |
| 10-2-1-3. フレーム FAN .....                            | 42 |
| 10-2-1-4. 消費電力(W) .....                             | 42 |
| 10-2-1-5. AC/DC 出力 .....                            | 42 |
| 10-2-1-6. 内部温度(℃) .....                             | 42 |
| 10-2-1-7. DipSW .....                               | 42 |
| 10-2-1-8. 電源 FAN(%) .....                           | 42 |
| 10-2-1-9. フレーム FAN(%) .....                         | 42 |
| 10-2-2. 各種設定 .....                                  | 43 |
| 10-2-2-1. FAN 回転数固定 .....                           | 43 |
| 10-2-2-2. 電源 FAN 固定回転数(%）、フレーム FAN 固定回転数(%) .....   | 43 |
| 10-2-2-3. 内部温度しきい値(℃) .....                         | 43 |
| 10-2-3. 製品情報 .....                                  | 43 |
| 10-2-3-1. 製品 ID .....                               | 43 |
| 10-2-3-2. 製品概要 .....                                | 43 |
| 10-2-3-3. Version(Firmware)、Version(Hardware) ..... | 43 |
| 11. ログ詳細 .....                                      | 44 |
| 11-1. ログ取得方法 .....                                  | 44 |
| 11-2. ログ形式 .....                                    | 45 |
| 11-3. ログの解析例 .....                                  | 46 |
| 12. コネクタ ピンアサイン表 .....                              | 48 |
| 12-1. フレームアラーム ピンアサイン .....                         | 48 |
| 13. 定格および電気的特性 .....                                | 50 |
| 14. 外観図 .....                                       | 51 |

1 5. お問い合わせ .....51

## 1. 概要

- C5001-21 は C5000 シリーズ用の 6 モジュール搭載可能な 1RU 電源二重化システムフレームです。
- C5001-20 に対し、ログ機能の強化とアラーム出力の強化を行っています。
- 基本機能と操作性を重視したハイコストパフォーマンスモデルです。
- 小型、軽量、高剛性シャーシで、中継車への搭載や、小型ラックへの実装が可能です。
- 欧州 RoHS 指令に適合しております。

## 2. 構成

C5001-21 は本体と付属品で構成されています。

下記の表の通り揃っていることを確認してください。


| 品 名                        | 型 名      | 数 量 | 備 考 |
|----------------------------|----------|-----|-----|
| C5000 シリーズ 1RU<br>システムフレーム | C5001-21 | 1   | 本体  |
| 抜け止め機能付き電源ケーブル 1.8m        |          | 2   |     |
| 取扱説明書                      |          | 1   | 本書  |
| 検査合格証                      |          | 1   |     |

※『93-10092-xx\_WebControl 取扱説明書』は付属しません。当社ホームページの C5000 製品ページよりダウンロードをお願いいたします。

## 3. 機能

- ・搭載モジュールすべてのトラップの値と変化時刻、各種設定時の設定値と変化時刻を、最大90000 件（各モジュール10000 件相当）のログに記録しWEB 経由でダウンロード可能。
- ・電源アラーム接点出力、ファンアラーム接点出力、モジュールアラーム接点出力搭載。モジュールアラーム接点出力は、モジュールの異常、REF の異常時に出力。アラーム信号は、異常時に Make 接点と Break 接点の端子を別々に用意し、システムにより自由に選択可能。
- ・軽量、強靱なオールアルミニウムフレーム。
- ・振動対策標準装備。
- ・リファレンス入力、LTC 入力を標準装備。
- ・C5000 モジュールを 6 枚実装可能。
- ・100W 電源搭載。
- ・電源、モジュールはホットスワップ対応。
- ・コントロールボードを標準搭載し、SNMP、メール発報に対応。
- ・WEB サーバーを標準搭載し、ブラウザからモジュールの構成情報、エラー監視、設定変更が可能。
- ・前面パネルは開閉可能で、モジュールの調整や交換が容易。前面パネルが閉まっている状態でも各モジュールの型式、LED の状態が確認可能。
- ・C5001-21 では 2 つの電源スロットに電源ユニット PSU5001 をそれぞれ挿入して使用。

4. ブロック図

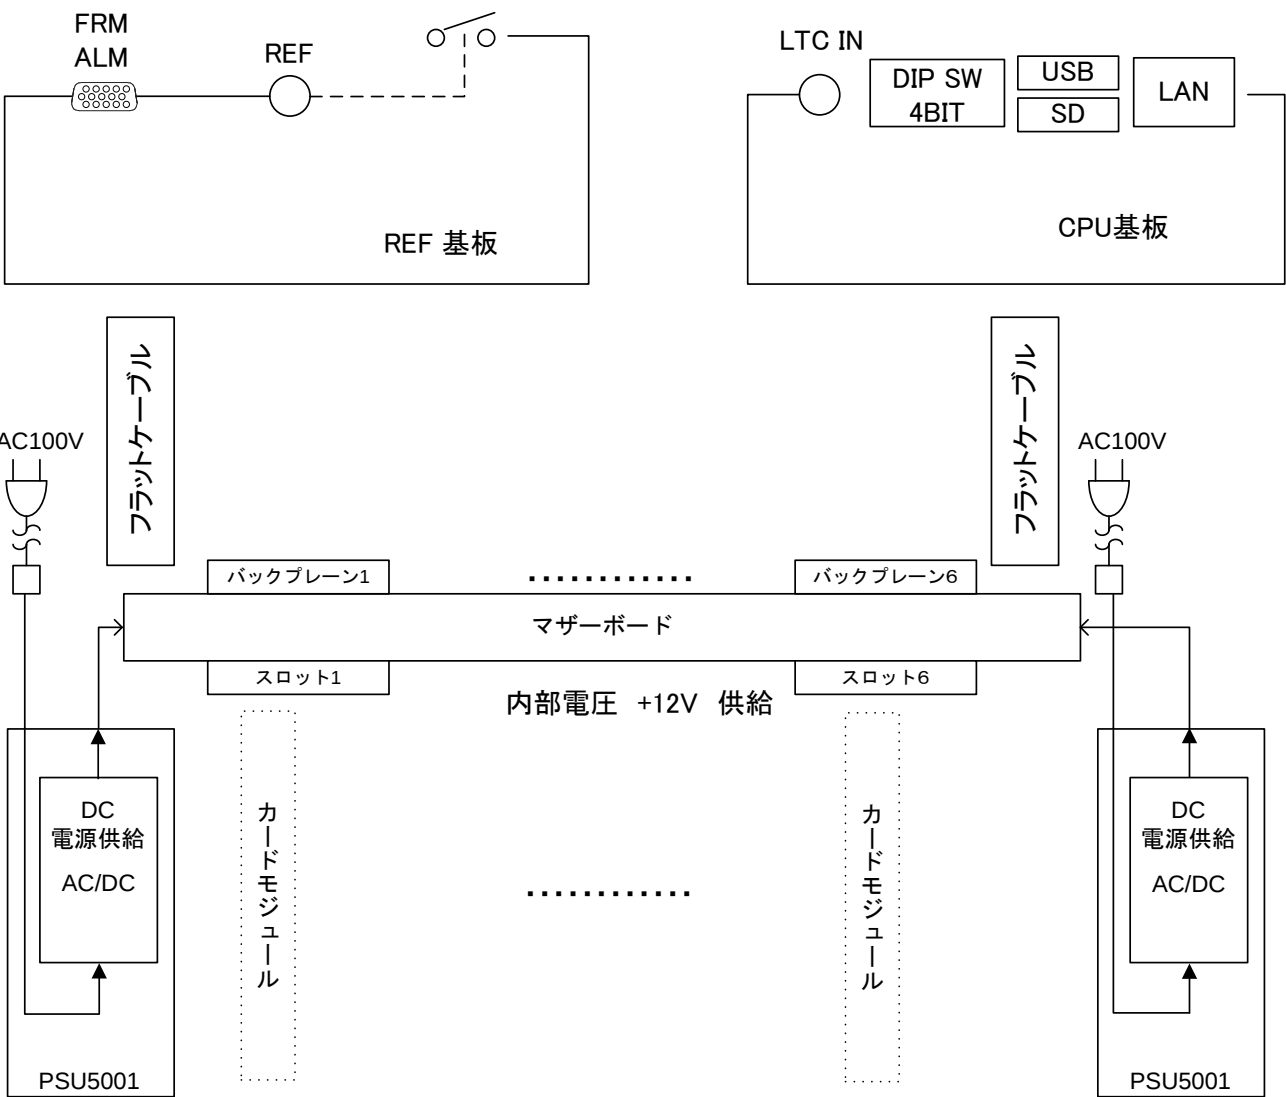

## 5. 操作説明

### 5-1. 電源の投入と切断


電源スイッチは、電源モジュールのフロント側に配置されています。電源スイッチ(6)を ON 側にとすると電源が入り、電源スイッチを OFF 側にとすると電源が切れます。

起動直後、(3) POW LED、(4) FAN LED、(5) ALM LED の 3 つが一瞬オレンジ点灯し、**その後フレームと電源モジュールとの通信が確立するまで(4) FAN LED が数秒間オレンジ点滅します※**。通信確立後は、電源・FAN・モジュール状態によって後述の点灯色に変化します。

※電源モジュール PSU5001 の FW バージョンが 1.4.0 以降の場合の動作です。それ以前のバージョンでは点滅せず、すぐに所定の点灯色に変化します。もし点滅が止まらない場合、電源モジュールが奥まで差さっていない可能性があるため、一度電源スイッチを OFF にし、『93-10249-xx\_PSU5001 取扱説明書』を参考に差し直し、復旧するか確認してください。

### 5-2. 各部の名称

#### 5-2-1. フロント部

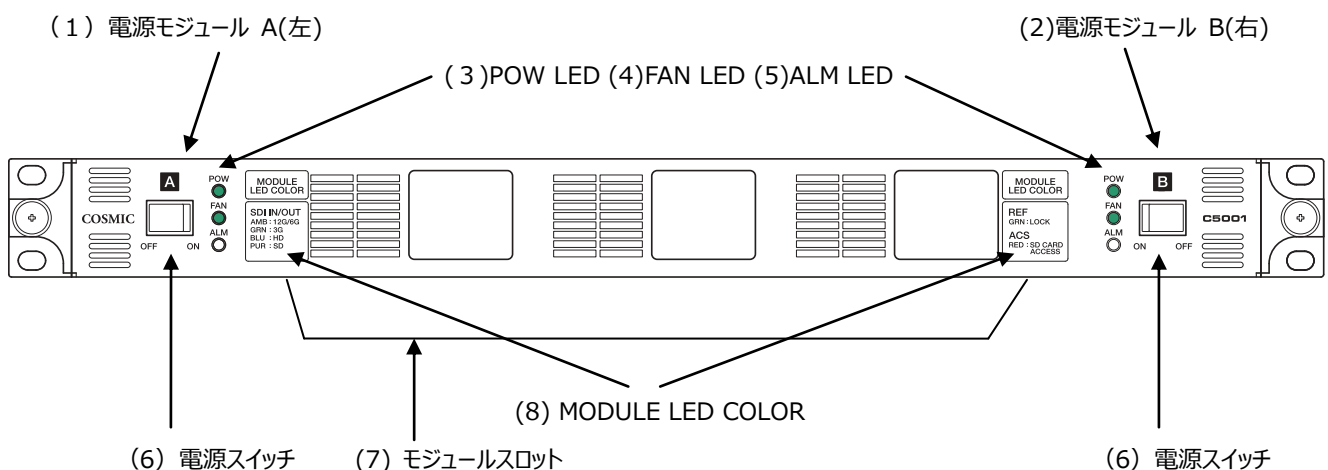


- (1) 電源モジュール A(左)
- (2) 電源モジュール B(右)
- (3) POW LED 電源正常 緑点灯。一方が ON, 自身が OFF の時は赤点灯。
- (4) FAN LED FAN 正常 緑点灯。FAN 規定回転数以下の時赤点灯。
- (5) ALM LED モジュール正常 消灯。異常時赤点灯。
- (6) 電源スイッチ
- (7) モジュールスロット (6 スロット)

(8) MODULE LED COLOR    搭載モジュールの主なフロント LED 点灯色の説明を表示。

|            |                       |                       |
|------------|-----------------------|-----------------------|
| SDI IN/OUT | モジュールに入出力する SDI 信号を表示 |                       |
|            | AMB（アンバー）             | 12G/6G-SDI 信号が入力または出力 |
|            | GRN（緑）                | 3G-SDI 信号が入力または出力     |
|            | BLU（青）                | HD-SDI 信号が入力または出力     |
|            | PUR（紫）                | SD-SDI 信号が入力または出力     |
| REF        | リファレンス信号の状態を表示        |                       |
|            | GRN（緑）                | リファレンス信号がロック          |
| ACS        | マイクロ SD カードのアクセス状態を表示 |                       |
|            | RED（赤）                | マイクロ SD カード アクセス中     |

## 5-2-2. リアパネル

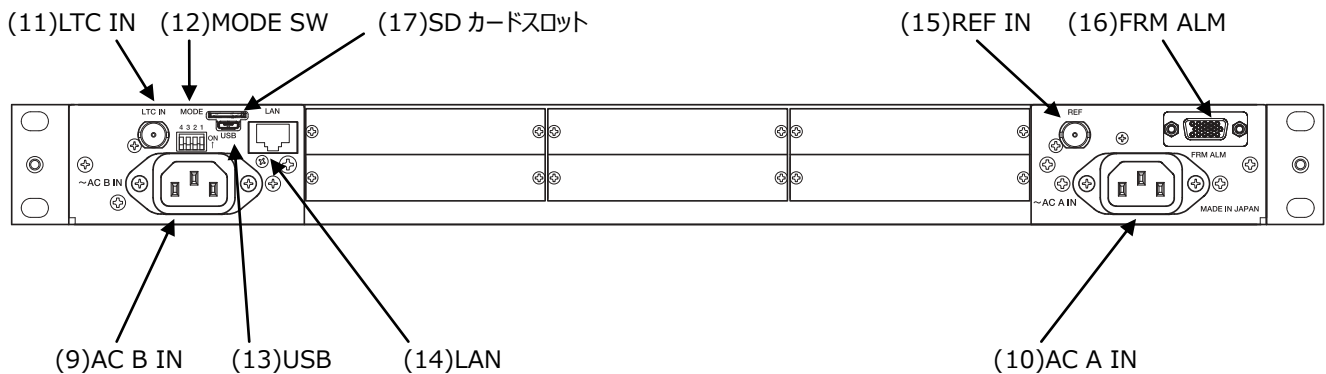

(9) AC B IN

(10) AC A IN

(11) LTC IN

(12) MODE SW モードスイッチ（出荷時は、すべて OFF です）

| ピン番号 | 内容                                                              |
|------|-----------------------------------------------------------------|
| 1    | LTC設定。OFF:LTC外部入力有効、ON:LTC外部入力無効。                               |
| 2    | CPUスレーブ設定。OFF:CPUマスター動作、ON:CPUスレーブ動作。                           |
| 3    | CPU IPアドレス設定。OFF:設定されたIPアドレスで通常動作、ON:固定IP（192.168.0.10）で起動。     |
| 4    | ブートローダー起動。 OFF:CPU 通常モードで起動、 ON:強制的にブートローダーで起動（ファームウェアアップデート用）。 |

(13) USB

(14) LAN

(15) REF IN

(16) FRM ALM フレームアラーム出力

(17) SD カードスロット ログファイルを格納する SD カードスロットです。（SD カードはマイクロ SD カードです）

## 6. 据付方法



### 注意

ご使用のフレームの電源がオフであることを確認してから作業を行ってください。電源がオフでないと機器間のGND電位差による感電、機器の損傷等の可能性があります。また、静電気等により機器が損傷等する可能性がありますので、静電対策を行ってから作業を行ってください。

#### 6-1. ラックへの取付方法

本機を EIA 規格のラックに取り付ける場合は、本体前面の両サイドにあるラックマウント取り付け穴（左右に各 2 個）を利用し、M5 のネジを使用して取り付けます。

#### 6-2. 接続

##### 6-2-1. 電源ケーブルの接続

付属品の抜け止め防止機能付き電源ケーブルのメス側を電源コネクタ(9)(10)に接続します。

電源ケーブルのオス側は AC コンセントに挿入して下さい。

設置場所の AC コンセントが 3 極でない場合は、市販のプラグアダプターを使用していただき、必ずプラグアダプターのアース線を施設のアース端子に接続してください。

電源ケーブルのメス側を電源コネクタ(9)(10)から取り外すときは、赤色のボタン（2箇所）を引くとロックが解除されますので、ボタンを引いたまま引き抜いてください。

##### 6-2-2. リファレンス入力の接続

フレームから各モジュールにリファレンスを供給する場合は、リファレンス信号を(15)REF IN に接続します。

##### 6-2-3. LTC 入力の接続

フレームから各モジュールに LTC を供給する場合は、LTC 信号を(11)LTC IN に接続します。

##### 6-2-4. LAN の接続

SNMP を使用する場合は、LAN ケーブルを(14)LAN コネクタに接続します。

## 7. SNMP 設定

C5001-21 は SNMP による監視が可能です。マネージャーからの要求で管理情報(MIB)の送信や、トラップを発行することもできます。

C5001-21 は SNMPv1 対応です。

### 7 - 1. 接続

イーサネット HUB を介して C5001-21 と SNMP マネージャー PC を LAN 接続してください。出荷時の設定では全て同じ IP アドレスに設定されていますので、IP アドレス設定時は HUB を介して 1 対 1 で設定 PC と接続してください。

### 7 - 2. SNMP マネージャーの取得

TWSNMP は SNMP マネージャーのフリーウェアです。下記サイトからダウンロードすることができます。

<https://lhx98.linkclub.jp/twise.co.jp/>

アプリケーション操作の詳細については下記ファイルを参照してください。

<https://lhx98.linkclub.jp/twise.co.jp/download/TWSNMP.pdf>

## 8. SNMP 設定情報

C5001-21 は[1.3.6. 1.4.1.47892.2.1.91.]の後に、以下のオブジェクト識別子を加えて情報を取得します。Get/Set 項目の斜体太文字が初期値です。

Trap 項目の○は、Get 項目の値が Trap に付加されるオブジェクトであることを示しています。

| オブジェクト識別子                                  | SYNTAX          | ACCESS | BYTE | 内容                     | Get/Set 項目                                                                                    | Trap |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ProductId<br>10.1.1.23                     | INTEGER         | RO     | 4    | プロダクト ID 情報            | <b>91</b>                                                                                     |      |
| ProductDescr<br>10.1.2.23                  | OCTET<br>STRING | RO     | 127  | プロダクト説明                | <i><b>“C5001 Frame Unit :<br/>Max.6-Slot, Total 60W with<br/>Redundant Power Supply.”</b></i> |      |
| FwVer<br>10.1.3.23                         | OCTET<br>STRING | RO     | 4    | ファームウェアバージョン           | —                                                                                             |      |
| HwVer<br>10.1.4.23                         | OCTET<br>STRING | RO     | 4    | ハードウェアバージョン            | —                                                                                             |      |
| AliasName<br>10.1.5.23                     | OCTET<br>STRING | R/W    | 63   | エリアス名                  | <b>C5001 frame</b>                                                                            |      |
| CurrentMacAddress<br>20.1.1.23             | OCTET<br>STRING | RO     | 6    | 現在の MAC アドレス           | —                                                                                             |      |
| CurrentIpAddress<br>20.1.2.23              | IpAddress       | RO     | 4    | 現在の IP アドレス            | <b>192.168.0.10</b>                                                                           |      |
| CurrentSubnetMask<br>20.1.3.23             | IpAddress       | RO     | 4    | 現在のサブネットマスク            | <b>255.255.255.0</b>                                                                          |      |
| CurrentGateway<br>20.1.4.23                | IpAddress       | RO     | 4    | 現在のゲートウェイ              | <b>192.168.0.100</b>                                                                          |      |
| CurrentApplicationPort<br>20.1.5.23        | INTEGER         | RO     | 4    | 現在のポート番号               | <b>12345</b>                                                                                  |      |
| CurrentSnmpCommuni-<br>tyName<br>20.1.6.23 | OCTET<br>STRING | RO     | 31   | 現在の SNMP コミュニティ<br>ネーム | <b>public</b>                                                                                 |      |

| オブジェクト識別子                                              | SYNTAX          | ACCESS | BYTE     | 内容                       | Get/Set 項目                                                                     | Trap |
|--------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------|
| CurrentSnmpSysName<br>20.1.7.23                        | OCTET<br>STRING | RO     | 63       | 現在の SNMP シスネーム           | <b>C5001</b>                                                                   |      |
| CurrentSnmpSysContact<br>20.1.8.23                     | OCTET<br>STRING | RO     | 63       | 現在の SNMP シスコンタクト         | <b><a href="https://www.cosmic-eng.co.jp">https://www.cosmic-eng.co.jp</a></b> |      |
| CurrentSnmpSysLocation<br>20.1.9.23                    | OCTET<br>STRING | RO     | 63       | 現在の SNMP シスロケーション        | <b>3-2-11, Asahi-ga-Oka,<br/>Hino, Tokyo 191-0065,<br/>JAPAN</b>               |      |
| CurrentSnmpTrapAddress<br>20.1.10.23                   | IpAddress       | RO     | 4        | 現在の SNMP トラップアドレス        | <b>192.168.0.200</b>                                                           |      |
| CurrentSnmpTrapAddress2~6<br>20.1.11.23~<br>20.1.15.23 | IpAddress       | RO     | 4<br>2~6 | 現在の SNMP トラップアドレス<br>2~6 | <b>0.0.0.0</b>                                                                 |      |
| NextIpAddress<br>20.1.102.23                           | IpAddress       | R/W    | 4        | 次回起動時の IP アドレス           | <b>192.168.0.10</b>                                                            |      |
| NextSubnetMask<br>20.1.103.23                          | IpAddress       | R/W    | 4        | 次回起動時のサブネットマスク           | <b>255.255.255.0</b>                                                           |      |
| NextGateway<br>20.1.104.23                             | IpAddress       | R/W    | 4        | 次回起動時のゲートウェイ             | <b>192.168.0.100</b>                                                           |      |
| NextApplicationPort<br>20.1.105.23                     | INTEGER         | R/W    | 4        | 次回起動時のポート番号              | <b>12345</b>                                                                   |      |
| NextSnmpCommunityName<br>20.1.106.23                   | OCTET<br>STRING | R/W    | 31       | 次回起動時の SNMP コミュニティネーム    | <b>public</b>                                                                  |      |
| NextSnmpSysName<br>20.1.107.23                         | OCTET<br>STRING | R/W    | 63       | 次回起動時の SNMP シスネーム        | <b>C5001</b>                                                                   |      |
| NextSnmpSysContact<br>20.1.108.23                      | OCTET<br>STRING | R/W    | 63       | 次回起動時の SNMP シスコンタクト      | <b><a href="https://www.cosmic-eng.co.jp">https://www.cosmic-eng.co.jp</a></b> |      |
| NextSnmpSysLocation<br>20.1.109.23                     | OCTET<br>STRING | R/W    | 63       | 次回起動時の SNMP シスロケーション     | <b>3-2-11, Asahi-ga-Oka,<br/>Hino, Tokyo 191-0065,<br/>JAPAN</b>               |      |
| NextSnmpTrapAddresses<br>20.1.110.23                   | IpAddress       | R/W    | 4        | 次回起動時の SNMP トラップアドレス     | <b>192.168.0.200</b>                                                           |      |

| オブジェクト識別子                                                  | SYNTAX          | ACCESS | BYTE | 内容                                | Get/Set 項目                                                                                                                                                                                                                                                                               | Trap    |
|------------------------------------------------------------|-----------------|--------|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| NextSnmpTrapAddress<br>s2～6<br>20.1.111.23～<br>20.1.115.23 | IpAddress       | RO     | 4    | 次回起動時の SNMP トラップアドレス 2～6          | <b>0.0.0.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| PrimaryDnsServerAddress<br>21.1.1.23                       | IpAddress       | R/W    | 4    | 1 つ目の DNS サーバーの IP アドレス           | <b>0.0.0.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| SecondaryDnsServerAddress<br>21.1.2.23                     | IpAddress       | R/W    | 4    | 2 つ目の DNS サーバーの IP アドレス           | <b>0.0.0.0</b>                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |
| SntpClientEnable<br>22.1.1.23                              | INTEGER         | R/W    | 4    | NTP 機能の有効／無効設定                    | enable=1, <b>disable=2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               |         |
| SntpServer<br>22.1.2.23                                    | OCTET<br>STRING | R/W    | 31   | NTPサーバーのホスト名か IP アドレスの設定          | <b>"0.0.0.0"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| SntpRxTimeout<br>22.1.3.23                                 | INTEGER         | R/W    | 4    | NTP サーバーからデータ受信を待つ秒数を設定(単位：秒) *3  | 1～120<br><b>初期値:20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| SntpRetryCountThreshold<br>22.1.4.23                       | INTEGER         | R/W    | 4    | NTP サーバーから応答が無い場合、何回リトライするかを設定 *3 | 1～1024<br><b>初期値:10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |
| SntpAccessInterval<br>22.1.5.23                            | INTEGER         | R/W    | 4    | NTP サーバーにアクセスする間隔(単位：秒)           | 180～86400 (24 時間)<br><b>初期値:3600 (1 時間)</b>                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| SntpRunningStatus<br>22.1.6.23                             | INTEGER         | RO     | 4    | NTP の稼働状況                         | running=1, <b>stopped=2</b>                                                                                                                                                                                                                                                              |         |
| SntpErrorStatus<br>22.1.7.23                               | INTEGER         | RO     | 4    | NTP の稼働状況                         | <b>no-error=1</b> ,<br>invalid-mode=-1,<br>invalid-packet-length=-2,<br>kiss-of-death-packet=-3,<br>init-memory-error =-4,<br>server-timeout=-5,<br>set-date-time-failure =-6,<br>too-many-retry=-7,<br>runtime-memory-error=-8<br>,invalid-server-address=-9<br>,dns-resolving-fail=-10 |         |
| SntpServer2<br>22.1.12.23                                  | OCTET<br>STRING | R/W    | 31   | NTPサーバーのホスト名か IP アドレスの設定 2        | <b>"0.0.0.0"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| SntpTrapEnable<br>22.1.30.23                               | INTEGER         | R/W    | 4    | NTP の Trap 発生時の SNMP 通知設定         | enable=1, <b>disable=2</b>                                                                                                                                                                                                                                                               | ○<br>*1 |

| オブジェクト識別子                         | SYNTAX          | ACCESS | BYTE | 内容                             | Get/Set 項目                       | Trap |
|-----------------------------------|-----------------|--------|------|--------------------------------|----------------------------------|------|
| SntpTrapMailEnable<br>22.1.31.23  | INTEGER         | R/W    | 4    | NTP の Trap 発生時のメール通知設定         | enable=1, <b>disable=2</b>       |      |
| SntpLastNetworkTime<br>22.1.32.23 | OCTET<br>STRING | RO     | 20   | NTP で取得した最終時刻                  | yyyy-mm-dd hh:mm:ss<br>未取得の場合は"" |      |
| ManualTimeSet<br>22.1.40.23       | INTEGER         | R/W    | 4    | マニュアル時刻設定の反映                   | <b>no=1</b> , yes=2              |      |
| ManualTimeYear<br>22.1.41.23      | INTEGER         | R/W    | 4    | マニュアル時刻設定(年)                   | 1900～3000                        |      |
| ManualTimeMonth<br>22.1.42.23     | INTEGER         | R/W    | 4    | マニュアル時刻設定(月)                   | 1～12                             |      |
| ManualTimeDay<br>22.1.43.23       | INTEGER         | R/W    | 4    | マニュアル時刻設定(日)                   | 1～31                             |      |
| ManualTimeHour<br>22.1.44.23      | INTEGER         | R/W    | 4    | マニュアル時刻設定(時)                   | 0～23                             |      |
| ManualTimeMinute<br>22.1.45.23    | INTEGER         | R/W    | 4    | マニュアル時刻設定(分)                   | 0～59                             |      |
| ManualTimeSecond<br>22.1.46.23    | INTEGER         | R/W    | 4    | マニュアル時刻設定(秒)                   | 0～59                             |      |
| SmtplibClientEnable<br>23.1.1.23  | INTEGER         | R/W    | 4    | メール機能の有効／無効設定                  | enable=1, <b>disable=2</b>       |      |
| SmtplibServerName<br>23.1.2.23    | OCTET<br>STRING | R/W    | 63   | メールサーバーのホスト名か IP アドレス(IPv4)を設定 | <b>"0.0.0.0"</b>                 |      |
| SmtplibServerPort<br>23.1.3.23    | INTEGER         | R/W    | 4    | メール送信に使うポート番号                  | 1～65534<br><b>初期値:25</b>         |      |
| SmtplibSendInterval<br>23.1.4.23  | INTEGER         | R/W    | 4    | メール送信間隔を設定                     | 1～30<br><b>初期値:5</b>             |      |
| SmtplibAccount<br>23.1.5.23       | OCTET<br>STRING | R/W    | 32   | メール送信のアカウントの設定                 | ""                               |      |
| SmtplibPassword<br>23.1.6.23      | OCTET<br>STRING | R/W    | 32   | メール送信のアカウントのパスワード設定            | ""                               |      |
| SmtplibDestination1<br>23.1.7.23  | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メール送信先アドレス 1                   | ""                               |      |
| SmtplibDestination2<br>23.1.8.23  | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メール送信先アドレス 2                   | ""                               |      |
| SmtplibDestination3<br>23.1.9.23  | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メール送信先アドレス 3                   | ""                               |      |
| SmtplibDestination4<br>23.1.10.23 | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メール送信先アドレス 4                   | ""                               |      |

| オブジェクト識別子                        | SYNTAX          | ACCESS | BYTE | 内容                               | Get/Set 項目                                                                                     | Trap    |
|----------------------------------|-----------------|--------|------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| SmtDestination5<br>23.1.11.23    | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メール送信先アドレス 5                     | ""                                                                                             |         |
| SmtSender<br>23.1.12.23          | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メール送信者アドレス                       | ""                                                                                             |         |
| SmtReplyTo<br>23.1.13.23         | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メール返信先アドレス                       | ""                                                                                             |         |
| SmtMailSubject<br>23.1.14.23     | OCTET<br>STRING | R/W    | 64   | メールサブジェクト                        | ""                                                                                             |         |
| SmtMailBodyText<br>23.1.15.23    | OCTET<br>STRING | R/W    | 128  | メール本体前文                          | ""                                                                                             |         |
| SmtSetDefault<br>23.1.16.23      | INTEGER         | R/W    | 4    | メール設定の初期化                        | <b>no=1</b> , yes=2                                                                            |         |
| SmtTrapEnable<br>23.1.30.23      | INTEGER         | R/W    | 4    | メール送信でエラーが発生した<br>場合のトラップ設定      | <b>disable=1</b> , enable=2                                                                    | ○<br>*2 |
| AllowReboot<br>24.1.1.23         | INTEGER         | R/W    | 4    | BuiltinController のリブートの<br>許可設定 | <b>no=1</b> , yes=2                                                                            |         |
| Reboot<br>24.1.2.23              | INTEGER         | R/W    | 4    | BuiltinController のリブートの<br>実行   | <b>no=1</b> , yes=2                                                                            |         |
| AlarmEnCpuHighTemp<br>26.1.10.23 | INTEGER         | R/W    | 4    | CPU 温度アラームイネーブル                  | <b>disable=1</b> , enable=2                                                                    |         |
| TrapEnCpuHighTemp<br>26.1.20.23  | INTEGER         | R/W    | 4    | CPU 温度トラップイネーブル                  | <b>disable=1</b> , enable=2                                                                    |         |
| CpuTemperatureTh<br>26.1.30.23   | INTEGER         | R/W    | 4    | CPU 温度アラームしきい値                   | -40~ <b>75</b> ~125                                                                            |         |
| SetDefault<br>26.1.900.23        | INTEGER         | R/W    | 4    | デフォルト設定に戻す                       | <b>no=1</b> , yes=2                                                                            |         |
| LogCount<br>29.1.10.23           | INTEGER         | RO     | 4    | ログ件数                             | 0~90000                                                                                        |         |
| LogUpdateTime<br>29.1.11.23      | OCTET<br>STRING | RO     | 4    | 最新ログ更新時間                         | YYYY-MM-DD HH:MM:SS                                                                            |         |
| LogSdState<br>29.1.20.23         | INTEGER         | RO     | 4    | SD Card 状態                       | 1=notExist, 2=mounting,<br>3=reading, 4=idle,<br>5=error<br>※Web から行う Log 取得は<br>idle 時のみ可能です。 | ○       |
| LogTrapEnSdError<br>29.1.30.23   | INTEGER         | R/W    | 4    | SD カードエラートラップイネーブル               | disable=1, <b>enable=2</b>                                                                     |         |
| LogReset<br>29.1.900.23          | INTEGER         | R/W    | 4    | ログのクリア                           | <b>no=1</b> , yes=2                                                                            |         |

| オブジェクト識別子                          | SYNTAX          | ACCESS | BYTE | 内容                    | Get/Set 項目                       | Trap |
|------------------------------------|-----------------|--------|------|-----------------------|----------------------------------|------|
| Slot1～Slot6<br>30.1.1.23～30.1.6.23 | OCTET<br>STRING | RO     | 31   | スロット 1～スロット 6 のモジュール名 | —                                | ○    |
| Slot21<br>30.1.21.23               | OCTET<br>STRING | RO     | 31   | スロット 21 の電源モジュール A 名  | <b>PSU5001</b>                   | ○    |
| Slot22<br>30.1.22.23               | OCTET<br>STRING | RO     | 31   | スロット 22 の電源モジュール B 名  | <b>PSU5001</b>                   | ○    |
| Slot23<br>30.1.23.23               | OCTET<br>STRING | RO     | 31   | スロット 23 のコントローラモジュール名 | <b>C5001 Built-In Controller</b> | ○    |
| BoardModeSW<br>31.1.1.23           | INTEGER         | RO     | 4    | MODE SW の状態 OFF=0     | <b>0</b>                         |      |
| BoardCpuTemperature<br>31.1.2.23   | OCTET<br>STRING | RO     | 7    | CPU 温度                | —                                | ○    |
| BoardVoltage12V<br>31.1.3.23       | OCTET<br>STRING | RO     | 7    | バックプレーン 12V 電圧レベル     | —                                | ○    |
| AlarmCpuTempHigh<br>30.1.10.23     | INTEGER         | RO     | 4    | CPU 温度アラームステータス       | normal=1, high=2                 |      |

\*1：有効にした場合、Sntp で定義された事象が発生時にトラップが発行されます。

\*2：有効にした場合、Sntp で定義された事象が発生時にトラップが発行されます。

\*3：v1.3.0 以降は未使用です。

C5001-21 のトラップオブジェクト識別子は、[1.3.6. 1.4.1.47892.1.1.91.0]の後に、以下の番号を加えたものです。

SNMP 設定情報が添付されるトラップがあります。

| Trap 番号                                                                                                             | 内容                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TrapSlot1ModuleDetect～<br>TrapSlot6ModuleDetect,<br>TrapSlot21ModuleDetect～<br>TrapSlot23ModuleDetect<br>1～6, 21～23 | 各スロットでモジュールが検出されたことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報:<br>Slot1～Slot6(30.1.1.23～30.1.6.23)、<br>Slot21～Slot23(30.1.21.23～30.1.23.23)     |
| TrapCpuNormalTemp<br>24                                                                                             | CPU 温度が正常であることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: BoardCpuTemperature(31.1.2.23)                                                        |
| Trap12VOK<br>25                                                                                                     | 内部 DC 電圧 12V が正常に復帰したことを示すトラップ<br>BoardVoltage12V が 11.7V を上回る時に正常と判断<br>添付 SNMP 設定情報: BoardVoltage12V(31.1.3.23)            |
| TrapSlot1ModuleLost～<br>TrapSlot6ModuleLost,<br>TrapSlot21ModuleLost～<br>TrapSlot23ModuleLost<br>101～106, 121～123   | 各スロットでモジュールが検出できなくなったことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報:<br>Slot1～Slot6(30.1.1.23～30.1.6.23)、<br>Slot21～Slot23(30.1.21.23～30.1.23.23) |
| TrapCpuHighTemp<br>124                                                                                              | CPU 温度が異常であることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: BoardCpuTemperature(31.1.2.23)                                                        |
| Trap12VAlarm<br>125                                                                                                 | 内部 DC 電圧 12V が異常であることを示すトラップ<br>BoardVoltage12V が 11.4V を下回る時に異常と判断<br>添付 SNMP 設定情報: BoardVoltage12V(31.1.3.23)              |
| TrapSntpStart<br>200                                                                                                | SNTP クライアントがスタートしたことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                                                                              |
| TrapSntpStop<br>201                                                                                                 | SNTP クライアントがストップしたことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                                                                              |
| TrapSntpEepromError<br>202                                                                                          | SNTP パラメータの EEPROM ライト、リードが失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                                                                 |
| TrapSntpMemoryError<br>203                                                                                          | SNTP クライアントの動作に必要なメモリ確保に失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                                                                    |
| TrapSntpDnsResolveError<br>204                                                                                      | SNTP サーバー名の DNS 逆引きに失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                                                                        |
| TrapSntpServerError<br>205                                                                                          | SNTP サーバーに接続失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                                                                                |
| TrapSntpSetDateTimeFailure<br>206                                                                                   | RTC の日時・時間設定に失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                                                                               |

| Trap 番号                               | 内容                                                           |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TrapSmtpeepromIoError<br>300          | SMTP パラメータの EEPROM ライト、リードが失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし |
| TrapSmtpmemoryError<br>301            | SMTP クライアントの動作に必要なメモリ確保に失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし    |
| TrapSmtpdnsResolveError<br>302        | SMTP サーバー名の DNS 逆引きに失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし        |
| TrapSmtptcpConnectionFailure<br>303   | SMTP サーバーに接続失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし                |
| TrapSmtppAuthenticationFailure<br>304 | SMTP サーバーとアカウント・パスワード認証失敗したことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし     |
| TrapSmtppMailFailure<br>305           | SMTP サーバーがその他理由で Mail 送信ができなかったことを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: なし |
| TrapSdError<br>500                    | SD カードエラーを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: LogSdState(29.1.20.23)     |

また、電源モジュール PSU5001 は、[1.3.6. 1.4.1.47892.2.1.20.]の後に、以下のオブジェクト識別子を加えて情報を取得します。

Index には、電源スロット A が 21、電源スロット B が 22 です。Get/Set 項目の斜体太文字が初期値です。

Trap 項目の○は、Get 項目の値が Trap に付加されるオブジェクトであることを示しています。

| オブジェクト識別子                                   | SYNTAX          | ACC<br>ESS | BYT<br>E | 内容                           | Get/Set 項目                                                | Trap |
|---------------------------------------------|-----------------|------------|----------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|
| ProductId<br>10.1.1.index                   | INTEGER         | RO         | 4        | プロダクト ID 情報                  | <b>20</b>                                                 |      |
| ProductDescr<br>10.1.2.index                | OCTET<br>STRING | RO         | 127      | プロダクト説明                      | <b><i>“PSU5001 : 60W Power<br/>Supply for C5001.”</i></b> |      |
| FwVer<br>10.1.3.index                       | OCTET<br>STRING | RO         | 4        | ファームウェアバージョン                 | —                                                         |      |
| HwVer<br>10.1.4.index                       | OCTET<br>STRING | RO         | 4        | ハードウェアバージョン                  | —                                                         |      |
| ForceFanSpeedEnable<br>20.1.1.index         | INTEGER         | R/W        | 4        | 固定ファンスピード制御                  | enable=1, <b><i>disable=2</i></b>                         |      |
| ForcePowerFanSpeed<br>20.1.2.index          | INTEGER         | R/W        | 4        | 固定電源ファンスピード(%)               | 0~100<br><b><i>初期値:50</i></b>                             |      |
| ForceFrameFanSpeed<br>20.1.3.index          | INTEGER         | R/W        | 4        | 固定フレームファンスピード<br>(%)         | 0~100<br><b><i>初期値:50</i></b>                             |      |
| CpuTemperatureThres<br>hold<br>20.1.4.index | INTEGER         | R/W        | 4        | CPU 温度閾値(℃)                  | -40~125<br><b><i>初期値:75</i></b>                           |      |
| AlarmPower<br>30.1.1.index                  | INTEGER         | RO         | 4        | 電源アラームの状態                    | powerOK=1, powerNG=2                                      | ○    |
| AlarmPowerFan<br>30.1.2.index               | INTEGER         | RO         | 4        | 電源ファンアラームの状態                 | powerFanOK=1,<br>powerFanNG=2                             | ○    |
| AlarmFrameFan<br>30.1.3.index               | INTEGER         | RO         | 4        | 電源ファンアラームの状態                 | frameFanOK=1,<br>frameFanNG=2                             | ○    |
| OutputWattage<br>30.1.4.index               | INTEGER         | RO         | 4        | 2 次側消費電力(W)                  | 0~100                                                     |      |
| PowerGoodSignal<br>30.1.5.index             | INTEGER         | RO         | 4        | AC/DC コンバータパワーグッド信<br>号      | powerSignalOK=1,<br>powerSignalNG=2                       | ○    |
| CpuTemperature<br>30.1.6.index              | INTEGER         | RO         | 4        | 電源 CPU 温度(℃)                 | -40~125                                                   | ○    |
| CpuDipsw<br>30.1.7.index                    | INTEGER         | RO         | 4        | 電源 CPU ボード DIP スイッチ<br>0=off | 0~15<br><b><i>初期値:0</i></b>                               |      |
| PowerFanSpeed<br>30.1.8.index               | INTEGER         | RO         | 4        | 電源ファン回転数(%)                  | 0~100                                                     |      |
| FrameFanSpeed<br>30.1.9.index               | INTEGER         | RO         | 4        | フレームファン回転数(%)                | 0~100                                                     |      |

電源モジュール PSU5001 のトラップオブジェクト識別子は、[1.3.6. 1.4.1.47892.1.1.20.0]の後に、以下の番号を加えたものです。  
各トラップは、index(Slot 情報)を持つ SNMP 設定情報が添付されます。

| Trap 番号                       | 内容                                                                                                  |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TrapAlarmPowerOK<br>1         | パワーアラームが正常であることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: AlarmPower(30.1.1.index)、<br>PowerGoodSignal(30.1.5.index)  |
| TrapAlarmFanOK<br>2           | ファンアラームが正常であることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: AlarmPowerFan(30.1.2.index)、<br>AlarmFrameFan(30.1.3.index) |
| TrapCpuLowTemperature<br>3    | CPU 温度がしきい値以下であることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: CpuTemperature(30.1.6.index)                             |
| TrapAlarmPowerNG<br>101       | パワーアラームが異常であることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: AlarmPower(30.1.1.index)、<br>PowerGoodSignal( 30.1.5.index) |
| TrapAlarmFanNG<br>102         | ファンアラームが異常であることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: AlarmPowerFan(30.1.2.index)、<br>AlarmFrameFan(30.1.3.index) |
| TrapCpuHighTemperature<br>103 | CPU 温度がしきい値を超えていることを示すトラップ<br>添付 SNMP 設定情報: CpuTemperature(30.1.6.index)                            |

## 9. IP アドレス設定方法

IP アドレスは、ブラウザーまたは SNMP により設定します。ブラウザーは Google Chrome および Microsoft Edge に対応しております。工場出荷時の IP アドレスは、

|          |               |
|----------|---------------|
| IP アドレス  | 192.168.0.10  |
| サブネットマスク | 255.255.255.0 |
| ゲートウェイ   | 192.168.0.100 |

に設定されています。ブラウザーまたは SNMP マネージャーを使用し、


NextIpAddress

NextSubnetMask

NextGateway

を設定し、再起動することにより Current の設定が更新されます。ブラウザーでの設定については、『93-10092-xx\_WebControl 取扱説明書』をご覧ください。

なお、Microsoft Edge に関しては、バージョン情報表示で「このブラウザーは Chromium オープンソースプロジェクトおよび他のオープンソースソフトウェアに基づいて機能します。」と記述があるものが対象です。

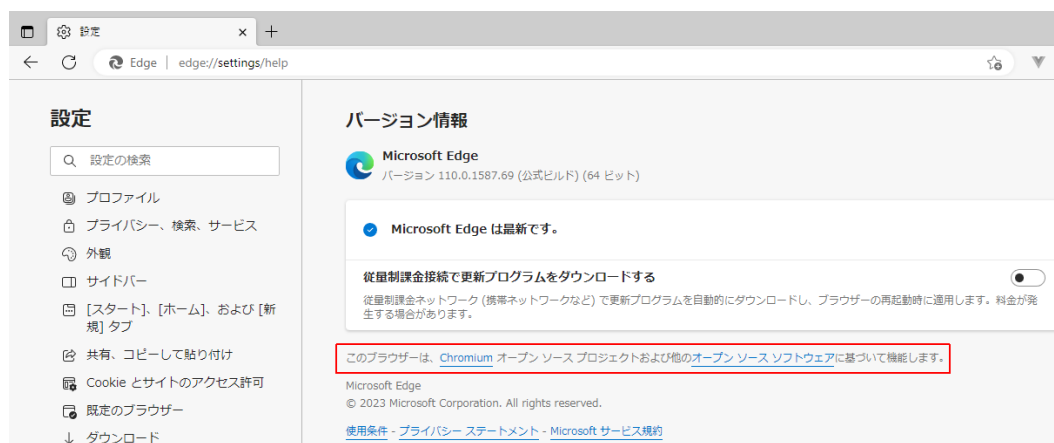

Microsoft Edge バージョン情報確認

## 9 – 1. TWSNMP による IP アドレスの設定手順

### 9 – 1 – 1. 設定 PC の IP アドレスの設定

サブネットマスクが 255.255.255.0 と出荷時設定されているため、設定 PC の IP アドレスを 192.168.0.XXX に設定する必要があります。例えば 192.168.0.1 に設定します。

### 9 – 1 – 2. TWSNMP の設定

TWSNMP 起動前に、[拡張 MIB ファイル]機能を利用して MIB ファイルの登録をします。MIB ファイルを以下ディレクトリにコピーしてください。

<TWSNMP インストールフォルダ> ¥ mibs


TWSNMP を起動し、上部メニューから編集→新設→ノードを選択します。



IP アドレスを 192.168.0.10 に設定してください。その他のパラメータは TWSNMP マニュアルを参照してください。参考例は以下です。

### 9-1-3. NextIpAddress、NextSubnetMask、NextGateway の設定

作成したノードを選択し、上部メニューから SNMP 管理→MIB 設定を選択してください。

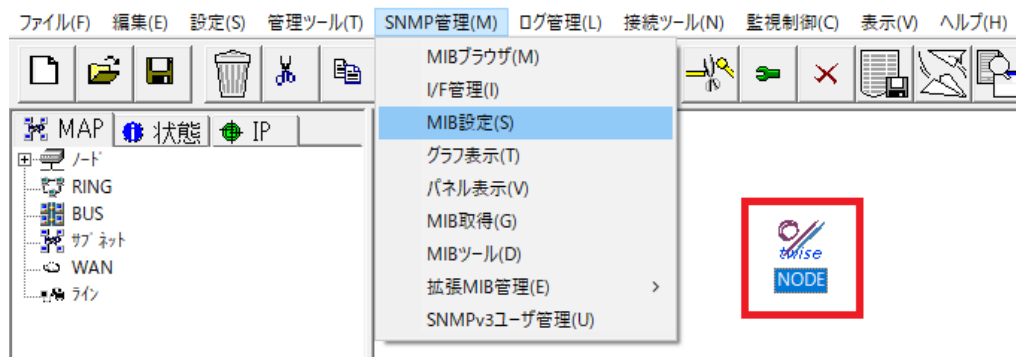


MIB ツリーから以下 3 項目を選択してください。インデックスは 23 を指定します。

1.3.6.1.4.1.47892.2.1.91.20.1.102 の NextIpAddress

1.3.6.1.4.1.47892.2.1.91.20.1.103 の NextSubnetMask

1.3.6.1.4.1.47892.2.1.91.20.1.104 の NextGateway

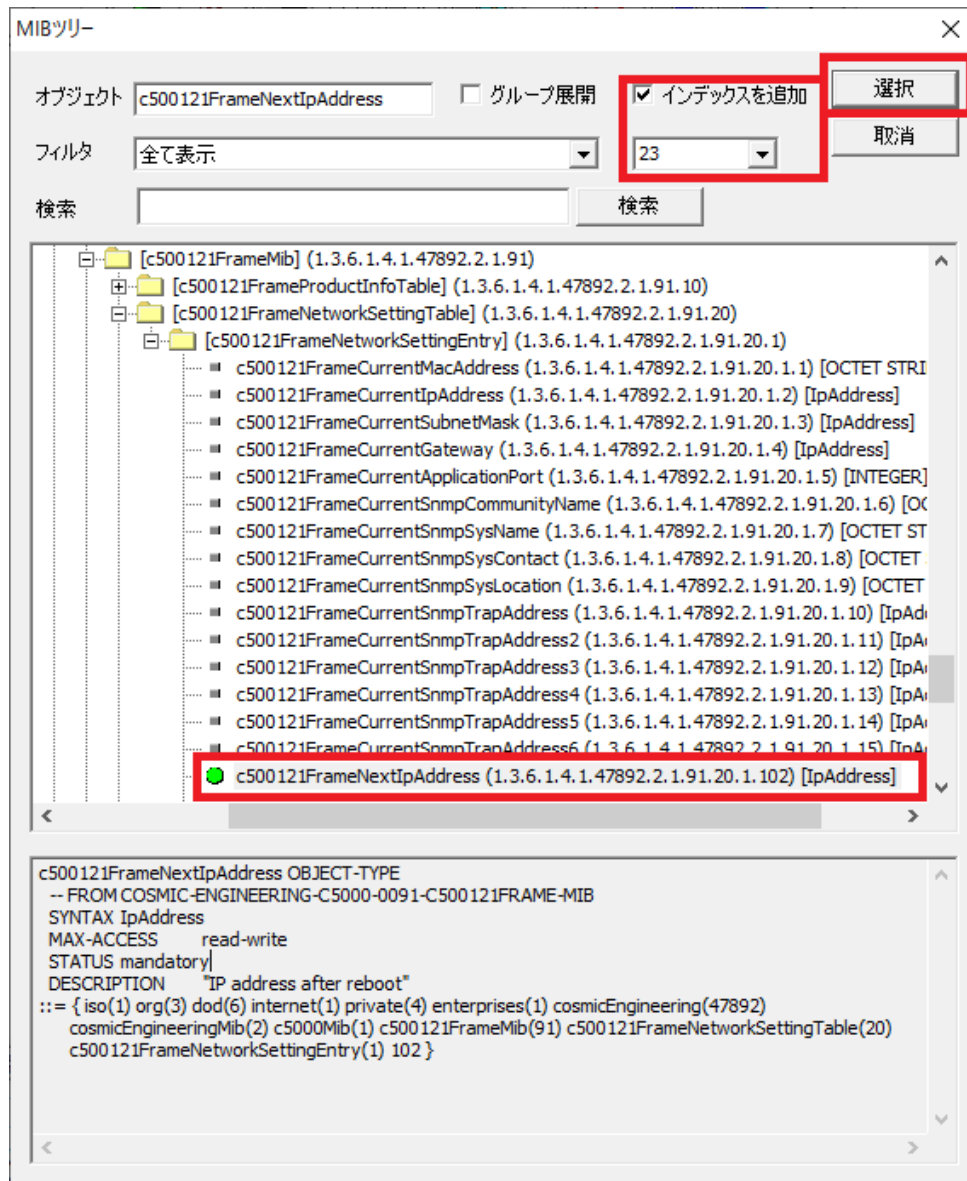

変更値の欄に、C5001 に設定する IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイを入力します。

NextIpAddress : 192.168.1.214

NextSubnetMask : 255.255.255.0

NextGateway : 192.168.1.212

に設定する場合の画面を以下に示します。

[illegible]

設定(SET)押下後、以下のような画面になります。

[illegible]

#### 9-1-4. 設定値の確認

最後に正しく設定されているか確認します。取得(GET)押下後、現在値が変更値と一致していれば正しく設定できています。


[illegible]

正しく設定されていない場合は、9-1-2 から再度実行してください。確認後、C5001 の電源をオフし、電源ランプが消えるまで待ち、十分電源が落ちたことを確認後、再度電源投入してください。新しい IP アドレスで起動します。

## 1 0 . WebControl

WEB から、全ての設定を確認、変更できます。ブラウザで IP アドレスを入力して、WebControl に接続します。

C5001-21 フレームの IP アドレス出荷時設定は、“192.168.0.10”です。

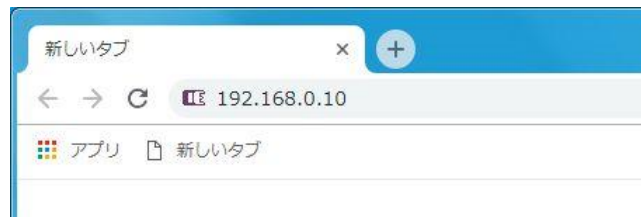

詳細な操作方法是『93-10092-xx\_WebControl 取扱説明書』を参照してください。

各スロットに実装のモジュールについては、各々の取扱説明書をご覧ください。

### 1 0 – 1 . C5001 Built-In Controller (Controller)

「Controller」あるいは「23.C5001 Built-In Controller」をクリックすると、モジュール画面が表示されます。



‘+’マークをクリックすることにより、各設定が表示されます。以下に各項目の説明を記載します。

## 1 0 - 1 - 1. コントローラー情報

コントローラー内部の CPU 温度や内部電圧などの状態を表示します。

| コントローラ情報 [-]                          |     |                                     |    | 4項目                                  |        |
|---------------------------------------|-----|-------------------------------------|----|--------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> モードスイッチ      | 0x0 | <input type="checkbox"/> CPU温度 (°C) | 41 | <input type="checkbox"/> 内部電圧 (+12V) | +11.94 |
| <input type="checkbox"/> CPU温度 高温アラーム | 正常  |                                     |    |                                      |        |

## 1 0 - 1 - 1 - 1. モードスイッチ

モードスイッチの状態を 16 進数で表示します。

## 1 0 - 1 - 1 - 2. CPU 温度

現在の CPU 内部温度を表示します。

## 1 0 - 1 - 1 - 3. 内部電圧 (+12V)

現在の+12V の電圧を表示します。

## 1 0 - 1 - 1 - 4. CPU 温度 高温アラーム

CPU の温度が閾値以内で正常（緑点灯）か、閾値以上で高温（赤点灯）かを表示します。

## 1 0 - 1 - 2. 搭載モジュール

C5001 フレームに実装されているモジュール、電源/FAN ユニット、内蔵コントローラーの名称を表示します。

| 搭載モジュール [-]                             |             |                                         |         |                                   |                           | 9項目 |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------------------------|---------|-----------------------------------|---------------------------|-----|
| <input type="checkbox"/> スロット 1         | DSG5002     | <input type="checkbox"/> スロット 2         |         | <input type="checkbox"/> スロット 3   |                           |     |
| <input type="checkbox"/> スロット 4         | OED5101-12G | <input type="checkbox"/> スロット 5         |         | <input type="checkbox"/> スロット 6   |                           |     |
| <input type="checkbox"/> 電源/FANユニットA(左) | PSU5001     | <input type="checkbox"/> 電源/FANユニットB(右) | PSU5001 | <input type="checkbox"/> 内蔵コントローラ | C5001 Built-In Controller |     |

## 1 0 - 1 - 2 - 1. スロット 1～6

スロット 1～6 に実装されているモジュール名称を表示します。

## 1 0 - 1 - 2 - 2. 電源/FAN ユニット A(左)、電源/FAN ユニット B(右)、内蔵コントローラー

電源/FAN ユニット A(左)、電源/FAN ユニット B(右)、内蔵コントローラーの名称を表示します。

## 10-1-3. ネットワーク設定

ネットワークに関連する項目の閲覧と設定ができます。

**ネットワーク設定(設定後、要再起動) [-]** 29項目

|                                                       |                       |                                                        |                              |                                                      |                                                   |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> 現在のMACアドレス                   | 00:0d:c7:00:00:00     | <input type="checkbox"/> 現在のIPアドレス                     | 192.168.0.10                 | <input type="checkbox"/> 現在のサブネットマスク                 | 255.255.255.0                                     |
| <input type="checkbox"/> 現在のゲートウェイアドレス                | 192.168.0.100         | <input type="checkbox"/> 現在の専用アプリ通信用ポート                | 12345                        | <input type="checkbox"/> 現在のコミュニティ名 (SNMP)           | public                                            |
| <input type="checkbox"/> 現在のMIB-2 SysName (SNMP)      | C5001                 | <input type="checkbox"/> 現在のMIB-2 SysContact (SNMP)    | https://www.cosmic-eng.co.jp | <input type="checkbox"/> 現在のMIB-2 SysLocation (SNMP) | 3-2-11, Asahi-ga-Oka, Hino, Tokyo 191-0065, JAPAN |
| <input type="checkbox"/> 現在のTrap送信先アドレス1 (SNMP)       | 192.168.0.200         | <input type="checkbox"/> 現在のTrap送信先アドレス2 (SNMP)        | 0.0.0.0                      | <input type="checkbox"/> 現在のTrap送信先アドレス3 (SNMP)      | 0.0.0.0                                           |
| <input type="checkbox"/> 現在のTrap送信先アドレス4 (SNMP)       | 0.0.0.0               | <input type="checkbox"/> 現在のTrap送信先アドレス5 (SNMP)        | 0.0.0.0                      | <input type="checkbox"/> 現在のTrap送信先アドレス6 (SNMP)      | 0.0.0.0                                           |
| <input type="checkbox"/> 再起動後のIPアドレス                  | 192.168.1.214         | <input type="checkbox"/> 再起動後のサブネットマスク                 | 255.255.255.0                | <input type="checkbox"/> 再起動後のゲートウェイアドレス             | 192.168.1.212                                     |
| <input type="checkbox"/> 再起動後の専用アプリ通信用ポート             | 12345                 | <input type="checkbox"/> 再起動後のコミュニティ名 (SNMP)           | public                       | <input type="checkbox"/> 再起動後のMIB-2 SysName (SNMP)   | C5001                                             |
| <input type="checkbox"/> 再起動後のMIB-2 SysContact (SNMP) | https://www.cosmic-en | <input type="checkbox"/> 再起動後のMIB-2 SysLocation (SNMP) | 3-2-11, Asahi-ga-Oka, I      | <input type="checkbox"/> 再起動後のTrap送信先アドレス1 (SNMP)    | 192.168.0.200                                     |
| <input type="checkbox"/> 再起動後のTrap送信先アドレス2 (SNMP)     | 0.0.0.0               | <input type="checkbox"/> 再起動後のTrap送信先アドレス3 (SNMP)      | 0.0.0.0                      | <input type="checkbox"/> 再起動後のTrap送信先アドレス4 (SNMP)    | 0.0.0.0                                           |
| <input type="checkbox"/> 再起動後のTrap送信先アドレス5 (SNMP)     | 0.0.0.0               | <input type="checkbox"/> 再起動後のTrap送信先アドレス6 (SNMP)      | 0.0.0.0                      |                                                      |                                                   |

10-1-3-1. 現在の MAC アドレス、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、専用アプリ通信用ポート  
現在設定されている、MAC アドレス、IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、専用アプリ通信用ポートを表示します。

10-1-3-2. 現在のコミュニティ名、MIB-2 SysName、MIB-2 SysContact、MIB-2 SysLocation  
現在設定されている、コミュニティ名、MIB-2 SysName、MIB-2 SysContact、MIB-2 SysLocation を表示します。

10-1-3-3. 現在の Trap 送信先アドレス 1～6  
現在設定されている、Trap 送信先 1～6 の IP アドレスを表示します。

10-1-3-4. 再起動後の IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、専用アプリ通信用ポート  
IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、専用アプリ通信用ポートを変更します。編集モードで、IP アドレスや値を入力した後に再起動します。

10-1-3-5. 再起動後のコミュニティ名、MIB-2 SysName、MIB-2 SysContact、MIB-2 SysLocation  
コミュニティ名、MIB-2 SysName、MIB-2 SysContact、MIB-2 SysLocation を変更します。編集モードで、項目を入力した後に再起動します。

10-1-3-6. 再起動後の Trap 送信先アドレス 1～6  
Trap 送信先を変更します。編集モードで、Trap1～6 の IP アドレスを入力した後に再起動します。

## 10-1-4. DNS 設定

DNS の IP アドレス閲覧と設定ができます。設定は編集モードで IP アドレスを入力します。

## 10-1-4-1. プライマリ・サーバー・IP アドレス、セカンダリ・サーバー・IP アドレス

現在設定されている、プライマリ/セカンダリ・サーバー・IP アドレスを表示します。変更は、編集モードで IP アドレスを入力します。

## 10-1-5. 時計設定

C5001 フレームの時刻を設定します。NTP による時刻同期か手動の時刻設定を行います。

## 10-1-5-1. Frame に手動時刻反映

手入力した年月日時分秒を C5001 フレームに設定します。

## 10-1-5-2. NTP 機能

NTP 時刻同期を有効にするか無効にするかを、有効、無効から選択します。

## 10-1-5-3. NTP サーバー名/アドレス 1～2

NTP サーバー名あるいは IP アドレスを入力します。

## 10-1-5-4. NTP アクセス間隔(秒)

NTP サーバーにアクセスする間隔を設定します。180(3 分)～86400 秒(24 時間)を 1 秒単位で設定できます。

## 10-1-5-5. NTP 稼働状況

NTP の稼働状況を「稼働中」か「停止中」で表示します。

## 10-1-5-6. NTP エラー

NTP のエラー状況を表示します。エラーがないときは「エラーなし」を表示します。

## 10-1-5-7. NTP Trap 設定

NTP の Trap 発生時に SNMP 通知をするかしないかを、有効、無効から選択します。

## 10-1-5-8. NTP 最新受信時刻

NTP サーバーから受信した最新時刻を表示します。

## 10-1-5-9. 手動時刻 年、月、日、時、分、秒

時刻を手動設定する際に、年月日時分秒を各々入力します。「Frame に手動時刻反映」をクリックして設定します。

## 10-1-6. メール設定

C5001 フレームからのメール発報に関する設定です。

| メール設定 [-]                         |     |                                        |         | 17項目                              |    |
|-----------------------------------|-----|----------------------------------------|---------|-----------------------------------|----|
| <input type="checkbox"/> メール機能    | 無効  | <input type="checkbox"/> メールサーバー名/アドレス | 0.0.0.0 | <input type="checkbox"/> SMTPポート  | 25 |
| <input type="checkbox"/> メール送信間隔  | 5   | <input type="checkbox"/> アカウント名        |         | <input type="checkbox"/> パスワード    |    |
| <input type="checkbox"/> 宛先アドレス 1 |     | <input type="checkbox"/> 宛先アドレス 2      |         | <input type="checkbox"/> 宛先アドレス 3 |    |
| <input type="checkbox"/> 宛先アドレス 4 |     | <input type="checkbox"/> 宛先アドレス 5      |         | <input type="checkbox"/> 送信者アドレス  |    |
| <input type="checkbox"/> 返信先アドレス  |     | <input type="checkbox"/> 件名            |         | <input type="checkbox"/> 本文       |    |
| <input type="checkbox"/> メール初期値設定 | いいえ | <input type="checkbox"/> Trap設定        | 有効      |                                   |    |

## 10-1-6-1. メール機能

C5001 フレームからメール発報するかしないかを、有効、無効から選択します。

## 10-1-6-2. メールサーバー名/アドレス、SMTP ポート

メールサーバー名あるいは IP アドレスを入力します。また、SMTP ポート番号を入力します。

## 10-1-6-3. メール送信間隔

メール送信間隔を設定します。1～30 で入力します。

## 10-1-6-4. アカウント名、パスワード

メールアカウント名およびパスワードを設定します。

## 10-1-6-5. 宛先アドレス 1～5

メールの宛先アドレスを 5 カ所まで設定します。

## 10-1-6-6. 送信者アドレス

メールの送信者アドレスを設定します。

## 10-1-6-7. 返信先アドレス

メールの返信先アドレスを設定します。

## 10-1-6-8. 件名、本文

メールの件名、本文を設定します。件名は半角 64 文字、本文は半角 128 文字までです。

## 10-1-6-9. メール初期値設定

メール設定の初期化するかしないかを、はい、いいえで設定します。

## 10-1-6-10. Trap 設定

メール送信でエラーが発生した際、Trap を発報するかしないかを、有効、無効で設定します。

## 10-1-7. 再起動設定

コントローラーの再起動を WEB から行うことができます。

再起動設定 [-] 2項目

☐ 再起動を許可  ☐ コントローラの再起動

## 10-1-7-1. 再起動を許可

再起動の許可をするか、しないかをいいえ、はいで設定します。

## 10-1-7-2. コントローラの再起動

再起動の許可がはいの状態、再起動をクリックすることによりコントローラーが再起動されます。

## 10-1-8. 各種設定

各種設定には、モジュールに設定できる基本項目が表示されます。

各項目は、プルダウンメニューにより設定できるパラメータを選択するか、値を直接入力することにより設定します。入力した時点で、モジュールには設定が反映されます。

各種設定 [-] 4項目

☐ アラーム設定 @ CPU温度 高温アラーム 無効 ☐ トラップ設定 @ CPU温度 高温アラーム 無効 ☐ CPU高温 アラーム閾値(°C) 75

☐ 初期設定に戻す

## 10-1-8-1. アラーム設定@CPU 温度高温アラーム

CPU が高温（閾値以上）になったときにアラーム出力するか（有効）、しないか（無効）を設定します。

## 10-1-8-2. トラップ設定@CPU 温度高温アラーム

CPU が高温（閾値以上）になったときにトラップ出力するか（有効）、しないか（無効）を設定します。

## 10-1-8-3. CPU 温度高温アラーム閾値(°C)

CPU の温度を高温と判断する閾値を設定します。

## 10-1-8-4. 初期設定に戻す

戻すボタンをクリックすると各種設定を初期状態にします。

## 10-1-9. ログ設定

ログの初期化、ログのダウンロードを行うことができます。動作中に SD カードを抜くとロギング動作は停止します。ログの時刻は 10-1-

5. 時計設定で設定した時刻情報です。また、ログに記録する内容は以下の通りです。

## 1) トラップ

搭載モジュールすべてのトラップの値と変化時刻

※搭載モジュールのトラップ設定が有効の項目のみロギングします。無効の項目はロギングしませんのでご注意ください。

## 2) 各種設定

搭載モジュールすべての各種設定時の設定値と変化時刻

## 3) ステータス

モードスイッチの変化と変化時刻

| ログ設定 [-]                                |     | 6項目                                |                     |                                  |            |
|-----------------------------------------|-----|------------------------------------|---------------------|----------------------------------|------------|
| <input type="checkbox"/> ログ件数           | 377 | <input type="checkbox"/> ログ更新時刻    | 2025-03-10 15:44:04 | <input type="checkbox"/> SDカード状態 | SDカード 準備完了 |
| <input type="checkbox"/> SDカードエラートラップ設定 | 有効  | <input type="checkbox"/> ログファイル初期化 | 初期化                 | <input type="checkbox"/> ログ取得    | ダウンロード     |

#### 1 0 - 1 - 9 - 1. ログ件数

現在のログ件数を表示します。最新のログが最大 90000 件（各モジュール 10000 件相当）保存されます。

#### 1 0 - 1 - 9 - 2. ログ更新時刻

ログの最終更新時刻を表示します。

#### 1 0 - 1 - 9 - 3. SD カード状態

SD カードの状態を表示します。

SD カード無：SD カードがスロットに挿入されていない状態。

SD カード検出：SD カードを検出しました。

SD カード読出中：ログデータの読出中です。

SD カード準備完了：SD カードの準備が完了しました。

SD カード エラー：SD カードアクセスに失敗しました。

※SD カード エラーの場合、ファイルまたはカードの破損が考えられますので、お問い合わせください。このエラー状態は、カードを取り外すまで保持されます。

#### 1 0 - 1 - 9 - 4. SD カードエラートラップ設定

SD カード状態がエラーになったときにトラップ出力するか（有効）、しないか（無効）を設定します。

#### 1 0 - 1 - 9 - 5. ログファイル初期化

初期化ボタンをクリックすることにより、ログを初期化します。

## 10-1-9-6. ログ取得

ダウンロードボタンをクリックすることにより、WEBを開いているPCにログをダウンロードします。ダウンロードにかかる時間は最大2分間です。

ダウンロードしたログの例を以下に示します。OIDの欄は先頭の「1.3.6.1.4.1.47892.」を省略しています。

| idx | time                | moduleName | slt | mode   | OID                          | type   | val                               | Status  | Description |
|-----|---------------------|------------|-----|--------|------------------------------|--------|-----------------------------------|---------|-------------|
| 1   | 2025-03-09 15:44:24 |            |     |        | System, Logging Start v1.0.0 |        |                                   |         |             |
| 2   | 2025-03-09 15:44:20 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.23                  | STRING | C5001 Built-In Controller, DETECT | 30.1.23 |             |
| 3   | 2025-03-09 15:44:20 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.21                  | STRING | PSU5001, DETECT                   | 30.1.21 |             |
| 4   | 2025-03-09 15:44:20 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.22                  | STRING | PSU5001, DETECT                   | 30.1.22 |             |
| 5   | 2025-03-09 15:44:21 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.1                   | STRING | DVD5121, DETECT                   | 30.1.1  |             |
| 6   | 2025-03-09 15:44:21 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.2                   | STRING | DVD5121, DETECT                   | 30.1.2  |             |
| 7   | 2025-03-09 15:44:21 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.3                   | STRING | DVD5121, DETECT                   | 30.1.3  |             |
| 8   | 2025-03-09 15:44:21 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.4                   | STRING | DVD5121, DETECT                   | 30.1.4  |             |
| 9   | 2025-03-09 15:44:21 | C5001-21   | 23  | Trap   | 1.1.91.0.5                   | STRING | DVD5121, DETECT                   | 30.1.5  |             |
| 10  | 2025-03-09 15:44:22 | PSU5001    | 21  | Trap   | 1.1.20.0.1                   | INT    | 1, NORMAL                         | 30.1.1  |             |
| 11  | 2025-03-09 15:44:22 | PSU5001    | 21  | Trap   | 1.1.20.0.2                   | INT    | 1, NORMAL                         | 30.1.2  |             |
| 12  | 2025-03-09 15:44:22 | PSU5001    | 22  | Trap   | 1.1.20.0.1                   | INT    | 1, NORMAL                         | 30.1.1  |             |
| 13  | 2025-03-09 15:44:22 | PSU5001    | 22  | Trap   | 1.1.20.0.2                   | INT    | 1, NORMAL                         | 30.1.2  |             |
| 14  | 2025-03-09 15:45:33 | DVD5121    | 3   | Trap   | 1.1.84.0.12                  | INT    | 3, DETECT                         | 30.1.32 |             |
| 15  | 2025-03-09 15:50:33 | C5001-21   | 23  | Set    | 2.1.91.22.1.2                | STRING | 192.168.1.10                      |         |             |
| 16  | 2025-03-09 15:50:37 | C5001-21   | 23  | Set    | 2.1.91.22.1.1                | INT    | 2                                 |         |             |
| 17  | 2025-03-09 15:49:22 |            |     |        | System, Time Sync            |        |                                   |         |             |
| 766 | 2025-03-18 15:51:47 | C5001-21   | 23  | Status | 2.1.91.31.1.1                | INT    | 0x01, MODE SW                     |         |             |
| 767 | 2025-03-18 15:52:10 | C5001-21   | 23  | Status | 2.1.91.31.1.1                | INT    | 0x00, MODE SW                     |         |             |

## 10-1-10. 製品情報

製品情報にはコントローラーの製品情報が表示されます。

| 製品情報 [-]                                |       |                                 | 6項目                                                                                |                                         |             |
|-----------------------------------------|-------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------|
| <input type="checkbox"/> 製品ID           | 91    | <input type="checkbox"/> 製品概要   | C5001 Frame Unit :<br>Max. 6-Slot, Total<br>60W with<br>Redundant Power<br>Supply. | <input type="checkbox"/> Firmware/バージョン | 1.0.0       |
| <input type="checkbox"/> Hardware/バージョン | 1.0.0 | <input type="checkbox"/> シリアル番号 | 9163-02-103                                                                        | <input type="checkbox"/> 別名             | C5001 frame |

## 10-1-10-1. 製品 ID

コントローラーの ID 番号です。C5001-21 は 91 です。

## 10-1-10-2. 製品概要

コントローラーの機能概要を表示します。

## 10-1-10-3. Firmware バージョン、Hardware バージョン

C5001 Built-In Controller に搭載されている CPU の Firmware バージョンと FPGA の Hardware バージョンです。

## 10-1-10-4. シリアル番号

製品のシリアル番号です。


## 10-1-10-5. 別名

別名を設定することができます。ユニークな名称を設定し、SNMP で名称確認することができます。

## 1 0 – 2 . PSU5001 (PWR-A、PWR-B)

「PWR-A」、「PWR-B」あるいは「21.PSU5001」、「22.PSU5001」をクリックすると、モジュール画面が表示されます。


(下図は、「PWR-A」、「21.PSU5001」の電源/FAN ユニット(左)です。)

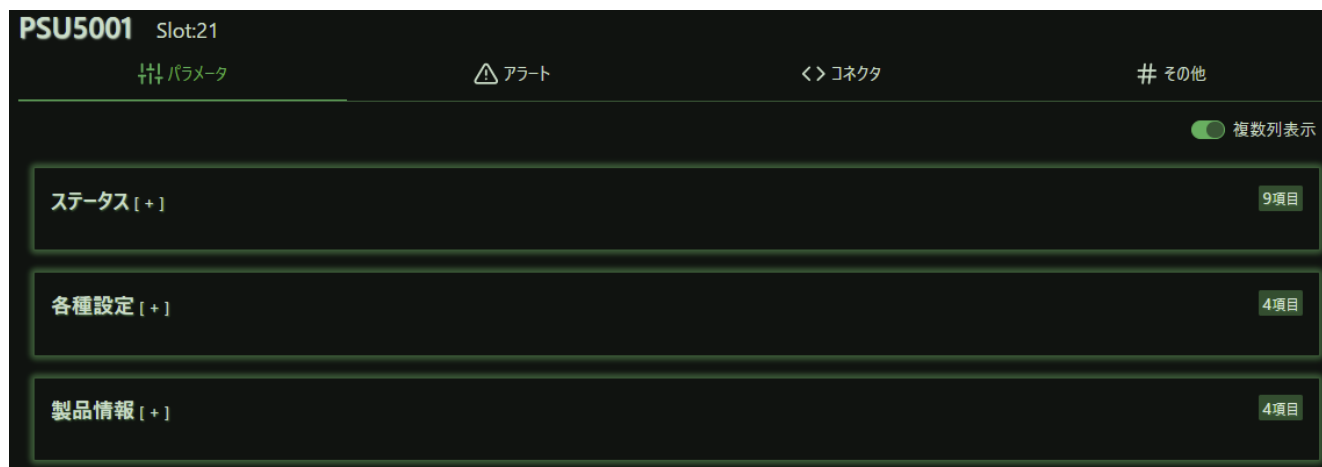

‘+’マークをクリックすることにより、各設定が表示されます。以下に各項目の説明を記載します。

### 1 0 – 2 – 1 . ステータス

コントローラ内部の CPU 温度や内部電圧などの状態を表示します。

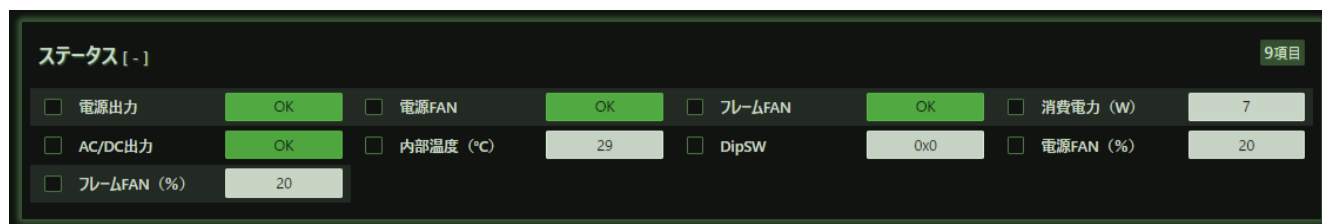

#### 1 0 – 2 – 1 – 1 . 電源出力

電源出力が正常か異常かを、OK、NG で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 2 . 電源 FAN

電源 FAN が正常か異常かを、OK、NG で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 3 . フレーム FAN

フレーム FAN が正常か異常かを、OK、NG で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 4 . 消費電力(W)

2 次側の消費電力を W(ワット)で表示します。0～100W で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 5 . AC/DC 出力

AC/DC コンバーターが正常か異常かを、OK、NG で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 6 . 内部温度(°C)

電源 CPU の内部温度を表示します。-40～125℃の範囲で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 7 . DipSW

電源 CPU ボード上の DIP スイッチの状態を表示します。0～15 の範囲で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 8 . 電源 FAN(%)

電源 FAN の回転数を%で表示します。0～100%の範囲で表示します。

#### 1 0 – 2 – 1 – 9 . フレーム FAN(%)

フレーム FAN の回転数を%で表示します。0～100%の範囲で表示します。

## 1 0 - 2 - 2. 各種設定

電源 CPU ボードの CPU 温度や FAN などの設定をします。

### 1 0 - 2 - 2 - 1. FAN 回転数固定

FAN の回転数を制御するかしないかを、有効、無効で設定します。

### 1 0 - 2 - 2 - 2. 電源 FAN 固定回転数(%), フレーム FAN 固定回転数(%)

FAN の回転数を%で制御します。0～100%で設定します。

### 1 0 - 2 - 2 - 3. 内部温度しきい値(°C)

電源 CPU の内部温度のしきい値を℃で設定します。-40～125℃で設定します。

## 1 0 - 2 - 3. 製品情報

製品情報には電源/FAN ユニットの製品情報が表示されます。

### 1 0 - 2 - 3 - 1. 製品 ID

電源/FAN ユニットの ID 番号です。電源/FAN ユニット は 20 です。

### 1 0 - 2 - 3 - 2. 製品概要

電源/FAN ユニットの機能概要を表示します。

### 1 0 - 2 - 3 - 3. Version(Firmware)、Version(Hardware)

電源/FAN ユニットに搭載されている CPU の Firmware バージョンと FPGA の Hardware バージョンです。

## 1 1 . ログ詳細

C5001-21 ではログ機能があり、搭載モジュールすべてのトラップの値と変化時刻、各種設定時の設定値と変化時刻を、最大 90000 件（各モジュール 10000 件相当）保存することができます。

ネットワーク不具合によりトラップ監視ができない場合でも、ログ機能により後から解析可能です。

ログ機能を最大限に活用するため、時刻合わせを予め行うことを推奨します。

※トラップのロギングはトラップイネーブルが ON の項目のみ行われます。

※WEB から「設定の復元」を行う際、その設定値をロギングしますが、設定項目数が一定量を超えてしまうと全ての項目をロギングできない場合があります。

※電源モジュールが両方 OFF となった場合はロギングを終了します。終了間際は SD カード故障を避けるため、ロギングは行いません。

### 1 1 - 1 . ログ取得方法

WEB から C5001-21 の設定画面を開き、ログ取得項目のダウンロードボタンを押下してください（1 0 - 1 - 9 - 6 . ログ取得参照）。ダウンロードにかかる時間は最大 2 分間です。



## 1 1 - 2. ログ形式

ログは csv 形式で出力されます。以下のように 1 行目は固定メッセージで、保存した内容は 2 行目から出力されます。ログ 1 件につき 1 行で出力されます。基本的には idx, time, moduleName, slt, mode, OID, type, val, Status Description の順にデータをカンマで区切り記載します。システムログは例外とします。

```
idx, time, moduleName, slt, mode, OID, type, val, Status Description
1, 2025-03-09 15:44:34, , , System, Logging Start v1.0.0
2, 2025-03-10 10:34:20, C5001-21, 23, Trap, 1.1.92.0.23, STRING, C5001 Built-In Controller, DETECT 30.23
```

各項目の意味は以下の通りです。

|                       |                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| idx                   | 対象ログが何件目かを示します。<br><br>最大 90000 で、数字が小さくなるほど古く、大きくなるほど新しくなります。ただし、時計設定（10 - 1 - 5. 時計設定を参照）により時刻が変更された場合でも、ログは時系列でソートせず、ログに保存された順番で出力されます。                                      |
| time                  | 対象ログの保存された時刻を示します。<br><br>形式は yyyy-MM-dd HH:mm:ss です。                                                                                                                           |
| moduleName            | 対象ログの発信元のモジュール名を示します。<br><br>SD カードに登録があるモジュールは「C5001-21」のように型番が出力されます。新規モジュール等登録がないモジュールは「91」のように製品 ID が出力されます。 <b>新規モジュールの型番を出力したい場合は、SD カード内のファイルの置き換えが必要ですのでお問い合わせください。</b> |
| slt                   | 対象ログの発信元のスロット番号を示します。<br><br>値は 1~23 の間で、1~6 は実装する任意のモジュールです。21 は電源モジュール A 側の PSU5001 で、22 は電源モジュール B 側の PSU5001 です。23 は C5001-21 自身です。                                         |
| mode                  | 対象ログの種別を示します。<br><br>System : システムログ<br>Trap : トラップ発生ログ<br>Set : 設定ログ<br>Status : ステータス変化ログ                                                                                     |
| OID                   | 対象ログの SNMP OID を示します。<br><br>先頭の「1.3.6.1.4.1.47892.」は省略し、それ以降の番号を出力します。C5000 シリーズでは「1.1」から始まるものは Trap、「2.1」から始まるものは Set か Status に分類されます。                                       |
| Type                  | 対象ログの値の型を示します。<br><br>STRING : 文字列<br>INT : 数値<br>IP : IP アドレス<br>- : なし                                                                                                        |
| val                   | 対象ログの値を示します。                                                                                                                                                                    |
| Status<br>Description | 対象ログの値の説明を示します。<br><br>ステータス変化の際の説明やトラップの要因、トラップの varbind の OID などを出力します。                                                                                                       |

## 1 1 - 3. ログの解析例

以下のログの場合の解析例を示します。

| idx | time                          | , moduleName | ,slt, mode   | , OID                          | , type    | , val                             | , Status Description |            |
|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------------------------|-----------|-----------------------------------|----------------------|------------|
| 1   | 2025-03-09 15:44:24,          |              |              | , System, Logging Start v1.0.0 |           |                                   |                      | ①ロギング開始    |
| 2   | 2025-03-09 15:44:20, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.23                  | , STRING, | C5001 Built-In Controller, DETECT | 30.1.23              |            |
| 3   | 2025-03-09 15:44:20, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.21                  | , STRING, | PSU5001, DETECT                   | 30.1.21              |            |
| 4   | 2025-03-09 15:44:20, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.22                  | , STRING, | PSU5001, DETECT                   | 30.1.22              | ②トラップ発生    |
| 5   | 2025-03-09 15:44:21, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.1                   | , STRING, | DVD5121, DETECT                   | 30.1.1               |            |
| 6   | 2025-03-09 15:44:21, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.2                   | , STRING, | DVD5121, DETECT                   | 30.1.2               |            |
| 7   | 2025-03-09 15:44:21, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.3                   | , STRING, | DVD5121, DETECT                   | 30.1.3               |            |
| 8   | 2025-03-09 15:44:21, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.4                   | , STRING, | DVD5121, DETECT                   | 30.1.4               |            |
| 9   | 2025-03-09 15:44:21, C5001-21 |              | , 23, Trap   | , 1.1.91.0.5                   | , STRING, | DVD5121, DETECT                   | 30.1.5               |            |
| 10  | 2025-03-09 15:44:22, PSU5001  |              | , 21, Trap   | , 1.1.20.0.1                   | , INT     | , 1, NORMAL                       | 30.1.1               |            |
| 11  | 2025-03-09 15:44:22, PSU5001  |              | , 21, Trap   | , 1.1.20.0.2                   | , INT     | , 1, NORMAL                       | 30.1.2               |            |
| 12  | 2025-03-09 15:44:22, PSU5001  |              | , 22, Trap   | , 1.1.20.0.1                   | , INT     | , 1, NORMAL                       | 30.1.1               |            |
| 13  | 2025-03-09 15:44:22, PSU5001  |              | , 22, Trap   | , 1.1.20.0.2                   | , INT     | , 1, NORMAL                       | 30.1.2               |            |
| 14  | 2025-03-09 15:45:33, DVD5121  |              | , 3, Trap    | , 1.1.84.0.12                  | , INT     | , 3, DETECT                       | 30.1.32              |            |
| 15  | 2025-03-09 15:50:33, C5001-21 |              | , 23, Set    | , 2.1.91.22.1.2                | , STRING, | 192.168.1.10                      |                      | ③SNMP Set  |
| 16  | 2025-03-09 15:50:37, C5001-21 |              | , 23, Set    | , 2.1.91.22.1.1                | , INT     | , 2                               |                      |            |
| 17  | 2025-03-09 15:49:22,          |              |              | , System, Time Sync            |           |                                   |                      | ④NTP 初回補正  |
| 766 | 2025-03-18 15:51:47, C5001-21 |              | , 23, Status | , 2.1.91.31.1.1                | , INT     | , 0x01, MODE SW                   |                      | ⑤Status 変化 |

### ①ロギング開始

| idx | time                 | , moduleName | ,slt, mode | , OID                          | , type | , val | , Status Description |
|-----|----------------------|--------------|------------|--------------------------------|--------|-------|----------------------|
| 1   | 2025-03-09 15:44:24, |              |            | , System, Logging Start v1.0.0 |        |       |                      |

時刻「2025-03-09 15:44:24」からロギングが開始したことを通知します。

「Logging Start～」以降の番号は C5001-21 の FW バージョンが出力されます。この例では 1.0.0 です。

### ②トラップ発生

トラップの種類により形式が異なります。初めに 3 件目のログの例を挙げます。

| idx | time                          | , moduleName | ,slt, mode | , OID         | , type    | , val           | , Status Description |
|-----|-------------------------------|--------------|------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 3   | 2025-03-09 15:44:20, C5001-21 |              | , 23, Trap | , 1.1.91.0.21 | , STRING, | PSU5001, DETECT | 30.1.21              |

このログでは、C5001-21 から OID : 1.3.6.1.4.1.47892. 1.1.91.0.21(=c500121FrameTrapSlot21ModuleDetect) のトラップが発生したことを通知しています。トラップの場合、type, val, Status Description には varbind の一つ目の情報を出力します。この例では Detect したスロット 21 のモジュールが PSU5001 であることを示しています。

次に 10 件目のログの例を挙げます。

| idx | time                         | , moduleName | ,slt, mode | , OID        | , type | , val       | , Status Description |
|-----|------------------------------|--------------|------------|--------------|--------|-------------|----------------------|
| 10  | 2025-03-09 15:44:22, PSU5001 |              | , 21, Trap | , 1.1.20.0.1 | , INT  | , 1, NORMAL | 30.1.1               |

このログでは、PSU5001 から OID : 1.3.6.1.4.1.47892. 1.1.20.0.1(=psu5001TrapAlarmPowerOK)のトラップが発生したことを通知しています。

Status Description により、varbind には OID : 1.3.6.1.4.1.47892. 2.1.20. 30.1.1(=psu5001AlarmPower)が val=1(=powerOK)になっていることが読み取れます。OID の先頭は省略しています。この val 値の持つ意味の参考として、Status Description には「NORMAL」などトラップ要因の分類を出力しています。

トラップ要因は次のものに分類されます。

DETECT, LOST, ALARM, NORMAL, STATUS, INFO, ERROR

ただし、トラップ要因の出力に対応していないモジュールもあり、その場合は「UNKNOWN」と表示されます。

### ③SNMP Set

Set する値のデータ型により形式が異なります。比較として複数例を挙げます。

| idx, time                          | , moduleName | ,slt, mode | , OID                 | , type    | , val           | , Status Description |
|------------------------------------|--------------|------------|-----------------------|-----------|-----------------|----------------------|
| 15, 2025-03-09 15:50:33, C5001-21  |              | , 23, Set  | , 2.1.91.22.1.2       | , STRING, | 192.168.1.10    |                      |
| 16, 2025-03-09 15:50:37, C5001-21  |              | , 23, Set  | , 2.1.91.22.1.1       | , INT     | , 2             |                      |
| 356, 2025-03-11 10:20:15, C5001-21 |              | , 23, Set  | , 2.1.91.20.1.104, IP |           | , 192.168.1.100 |                      |

15 件目のログでは、C5001-21 に OID : 1.3.6.1.4.1.47892. 2.1.91.22.1.2(=c500121FrameSntpServer)に val=192.168.1.10 を Set したことを通知しています。NTP サーバー名/アドレスを STRING 型で設定しています。他のデータ型でも同様に出力されます。

### ④NTP 初回補正

| idx, time                | , moduleName | ,slt, mode | , OID               | , type | , val | , Status Description |
|--------------------------|--------------|------------|---------------------|--------|-------|----------------------|
| 17, 2025-03-09 15:49:22, |              | , ,        | , System, Time Sync |        |       |                      |

このログでは、時刻「2025-03-09 15:49:22」に NTP 初回受信し、時刻が補正されたことを通知します。

### ⑤Status 変化

C5001-21 自身のステータス変化をログ出力します。本バージョンではモードスイッチのみ対応となります。以下にログの例を挙げます。

| idx, time                          | , moduleName | ,slt, mode    | , OID         | , type | , val   | , Status Description |
|------------------------------------|--------------|---------------|---------------|--------|---------|----------------------|
| 766, 2025-03-18 15:51:47, C5001-21 |              | , 23, Status, | 2.1.91.31.1.1 | , INT  | , 0x01, | MODE SW              |

このログでは、時刻「2025-03-18 15:51:47」に C5001-21 の MODE SW が 0x01 になったことを示します。

## 1 2 . コネクター ピンアサイン表

### 1 2 - 1 . フレームアラーム ピンアサイン

アラーム出力 FRM ALM (高密度DSUB15コネクター D02-M15SAG-20L9E) メス、嵌合台インチネジ

| No | 名称                  | 内容                                                                                                          |
|----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | MODULE ALARM NC     | 搭載されたモジュールのいずれかが異常状態を検出したとき、1-6ピンがMake(ショート)し、搭載されたすべてのモジュールが正常な時1-6ピンがBreak(オープン)します。                      |
| 2  | GND                 | C5001 GND端子                                                                                                 |
| 3  | FAN ALARM NC        | A/B電源に搭載された電源FAN,筐体FANのいずれかのFAN回転数が規定回転数を下回る時、3-8ピンがMake(ショート)し、全てのFAN回転数が規定回転数以上の時、3-8ピンがBreak(オープン)します。   |
| 4  | +12V_OUT(MAX 0.2A)  | 電圧範囲 +12V±5%                                                                                                |
| 5  | POWER ALARM NC      | 電源停止、又はA/Bどちらかの電源異常で5-10ピンがMake(ショート)し、A/B電源共に正常時に5-10ピンがBreak(オープン)します。                                    |
| 6  | MODULE ALARM COMMON | MODULE ALARMのコモン端子                                                                                          |
| 7  | GND                 | C5001 GND端子                                                                                                 |
| 8  | FAN ALARM COMMON    | FAN ALARMのコモン端子                                                                                             |
| 9  | GND                 | C5001 GND端子                                                                                                 |
| 10 | POWER ALARM COMMON  | POWER ALARMのコモン端子                                                                                           |
| 11 | MODULE ALARM NO     | 搭載されたモジュールのいずれかが異常状態を検出したとき、11-6ピンがBreak(オープン)し、搭載されたすべてのモジュールが正常な時11-6ピンがMake(ショート)します。                    |
| 12 | GND                 | C5001 GND端子                                                                                                 |
| 13 | FAN ALARM NO        | A/B電源に搭載された電源FAN,筐体FANのいずれかのFAN回転数が規定回転数を下回る時、13-8ピンがBreak(オープン)し、全てのFAN回転数が規定回転数以上の時、13-8ピンがMake(ショート)します。 |
| 14 | GND                 | C5001 GND端子                                                                                                 |

| No | 名称             | 内容                                                                                 |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 15 | POWER ALARM NO | 電源停止、又はA/Bどちらかの電源異常で15-10ピンがBreak(オープン)<br><br>し、A/B電源共に正常時に15-10ピンがMake(ショート)します。 |


接点出力：最大 30V 0.3A

電源異常は内部 DC 電圧が 11.4V を下回る時に異常と判断します。

## 1 3. 定格および電気的特性

|                     |                                     |                                                      |
|---------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------|
| リファレンス入力            | コネクタ                                | BNCx1                                                |
|                     | 入力信号、インピーダンス                        | BBS/3 値シンク 75Ω                                       |
| LTC 入力              | コネクタ                                | BNCx1                                                |
|                     | 入力レベル、インピーダンス                       | 0.5～5.0Vp-p 1kΩ以上                                    |
| アラーム接点出力<br>FRM ALM | コネクタ                                | 高密度 DSUB15 コネクタ D02-M15SAG-20L9E メスx1 (嵌合台<br>インチネジ) |
|                     | アラーム出力信号                            | 電源アラーム, FAN アラーム,モジュールアラーム                           |
| LAN                 | コネクタ                                | RJ-45x1                                              |
|                     | 通信速度                                | 10/100 Mbps                                          |
| USB                 | コネクタ                                | Micro AB                                             |
|                     | 用途                                  | コントローラIP アドレス設定等                                     |
| スロット数               | 6 スロット                              |                                                      |
| 動作環境                | 0℃～40℃ 20%～85% (結露無きこと)             |                                                      |
| 電源                  | AC 90～264V 50/60Hz                  |                                                      |
| 最大消費電力              | 100W                                |                                                      |
| 内部供給電力              | MAX 60W                             |                                                      |
| 外形寸法                | W482xH44xD400                       |                                                      |
| 質量                  | 4.0 kg (PSU5001 650gx2 含み、電源ケーブル除く) |                                                      |
| 付属品                 | 抜け止め機能付き電源ケーブル x2                   |                                                      |

## 1 4. 外観図

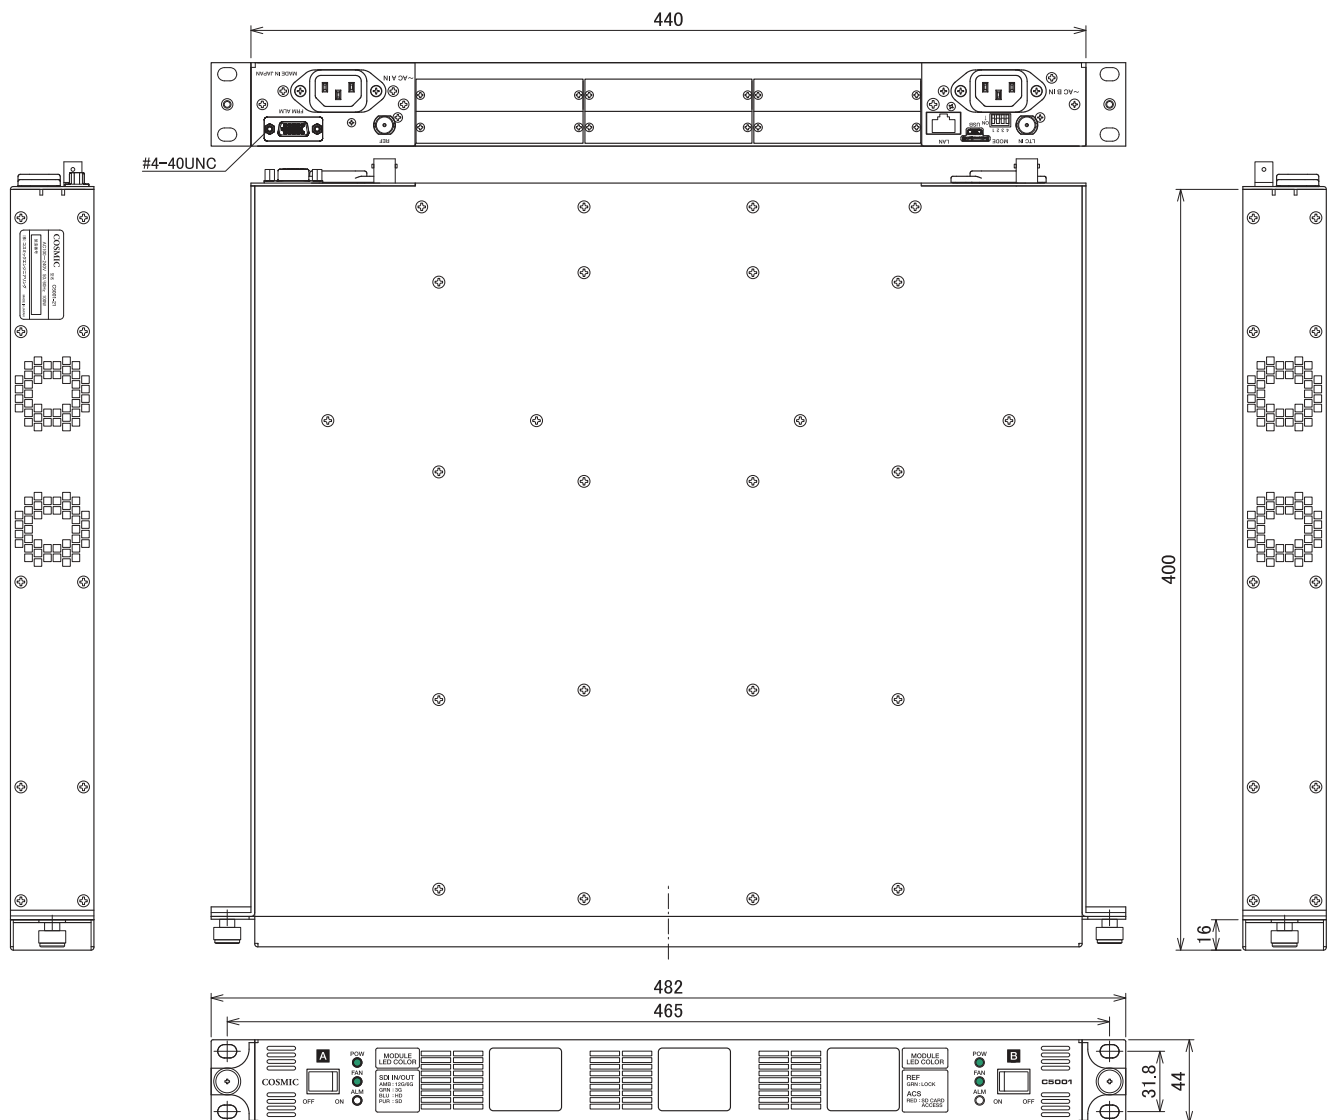

## 1 5. お問い合わせ

株式会社 コスミックエンジニアリング

Address : 〒191-0065 東京都日野市旭が丘 3-2-11

TEL: 042-586-2933 (代表)

042-586-2650 (SI 部)

FAX: 042-584-0314

URL: <https://www.cosmic-eng.co.jp/>

E-Mail: c1000@cosmic-eng.co.jp